


9880 59 790

Экз. № 12
Rz 20

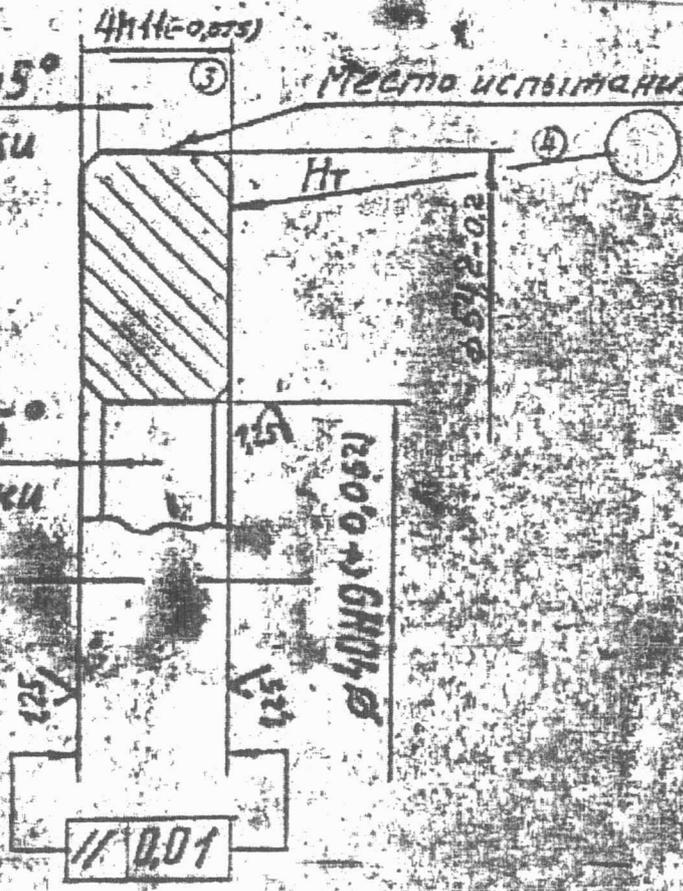

- ⑥ 62...66НАС.
- 1. ~~НРС 62...66~~ Группа контроля 4 по ГОСТ 100021-78
- 2. Неуказанные пред. откл. размеров по ТЗ АТ
- 3. Контроль магнитный
- 4. Остальные требования по НЗ8ТУ400
- ③ 5. Деталь паспортная. Подчеркнутые размеры занести в паспорт.

Кр 67 ГОСТ 2590-71
8x489Ф2-Ш ТМ 1-22477

062.65.0888

5	1	62-4885	Силь	8.60
5	1	62-4291	Силь	2.1185
4	1	62-4008	Силь	21.38
3	2	62-3953	Силь	3.7107
2	2	62-3844	Силь	16.78
1	1	62-3410	Силь	8.78
1	1	62-2858	Силь	1.128


Кольцо опорное

Питера	Масса	Плотность
0,0	0,05	5,1
Лист	Листов 1	

Кр 67 ГОСТ 2590-71
8x489Ф2-Ш ТМ 1-22477

31-24-12
 85.6.6.5
 Подпись и дата
 Имя, № дубл.
 Владелец
 Подпись и дата
 Имя, № подл.
 85.6.6.5

5830.59.290

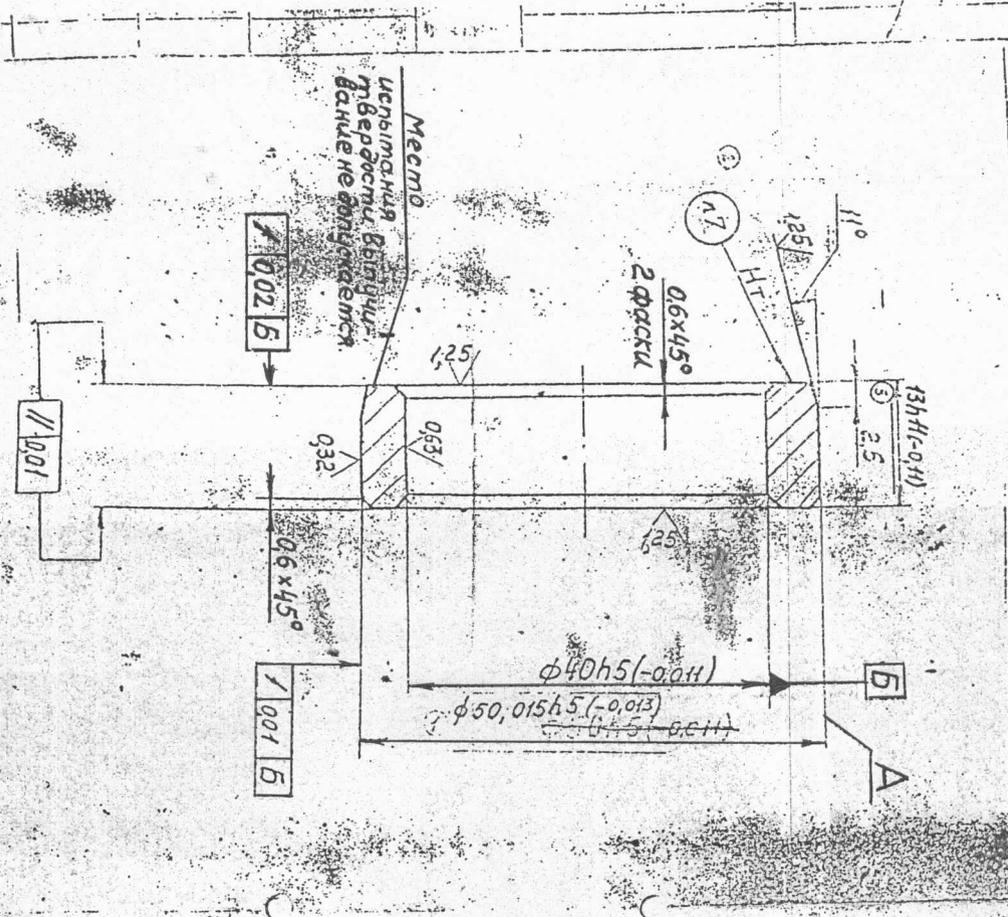

1. Деталь паспортная
 2. ϕ 62-66 НПС
 3. Группа контроля 4 по ГОСТ 10002-78
 4. Обработка и контрольная часть поверхности
 5. Контроль позитивный
- Не более 0,005 мм

6. Остаточные требования - по Н28ТУ100.

7. Маркировать порядковый номер детали

К-20

7	1	62-4283/1	0,63	0,63
6	1	62-4281	0,63	0,63
5	1	62-352	0,63	0,63
4	2	102-3344	0,63	0,63
3	1	62-3169/1	0,63	0,63
2	1	62-2624	0,63	0,63
1	1	62-2909/1	0,63	0,63

Ко-55 ГОСТ 2590-71881

8x439 Ф2 Ш ТЭМХ-294-77

062.65.0885

Картон

Внутреннее

04.037