
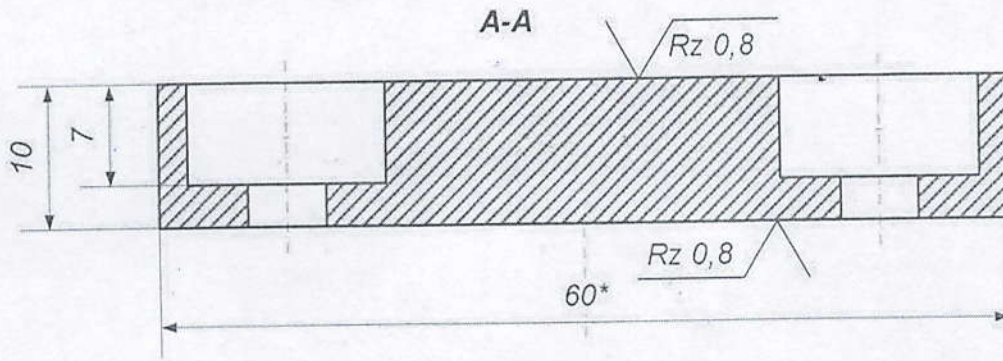


BT.04.12.000

Rz20 (V)

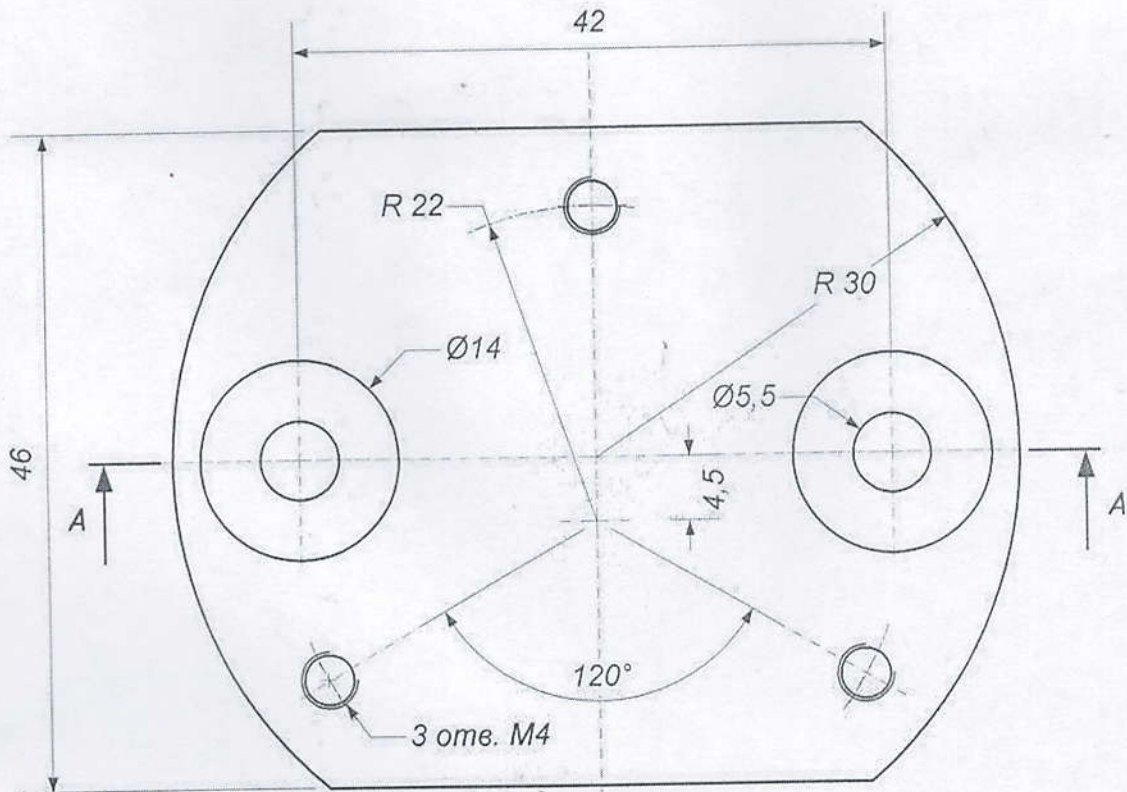

- * Размеры для справок.
- Неуказанные предельные отклонения размеров h14, H14.
- Острые кромки притупить.
- Покрытие Ц06
- Остальные технические требования по ОСТ4.ГО.070.014.

D:КД Данченко от 15.07\ДВСТ-2\ДГК\Чертежи\

68 шт
Фролов
25.04.17г.

BT.04.12.000 -

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Име. № дубл.
Взаим. име. №
Подп. и дата
Име. № подл.

				Лит.			Масса			Масштаб			
										2:1			
				Лист 1			Листов 1						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Платформа М5						ООО «Виброприбор»		
Разраб.		Данченко	<i>Фролов</i>	18.07.16									
Пров.		Фролов	<i>Фролов</i>	18.07.16	62-В-ГОСТ 2590-88 СтЗпс-ГОСТ 380-2005								
Н.контр.		Калиненко	<i>Калиненко</i>	18.07.16									
Утв.		Подплетнев	<i>Подплетнев</i>	18.07.16	Круг								