


AGPF.158.01.02

$\sqrt{R_a 6,3}$ (✓)

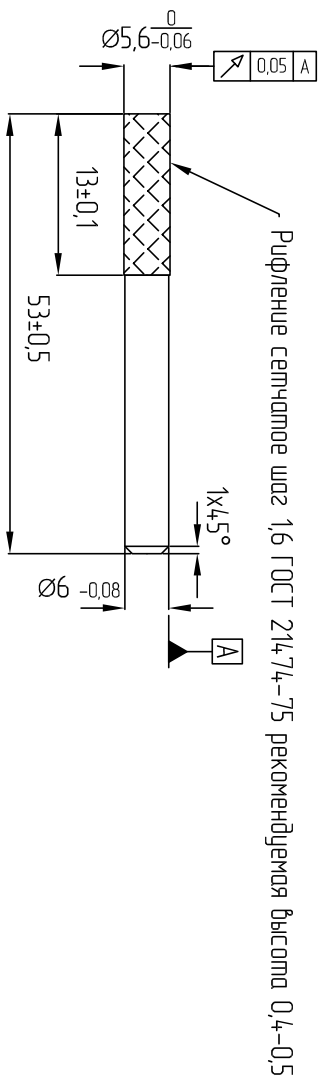

Рифление сетчатое шаг 1,6 ГОСТ 21474-75 рекомендуемая высота 0,4-0,5

1. Нанести покрытие по
согласованию с заказчиком.

AGPF.158.01.02

Хвостовик
AW KW 20x32x6

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата
Разработ				
Проб				
Т. констр.				
Н. констр.				
Умб				

Сталь АС14(ГОСТ 1414-75), 9СМnРb28, 11СМnРb30 (DIN EN 10087) или другая по согласованию		АО НПК "Абразивы и шлифовальные"
Лист	Масса	Масштаб
Лист		М1:1

Копировал

Формат А4

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N Дубл.	Подп. и дата