


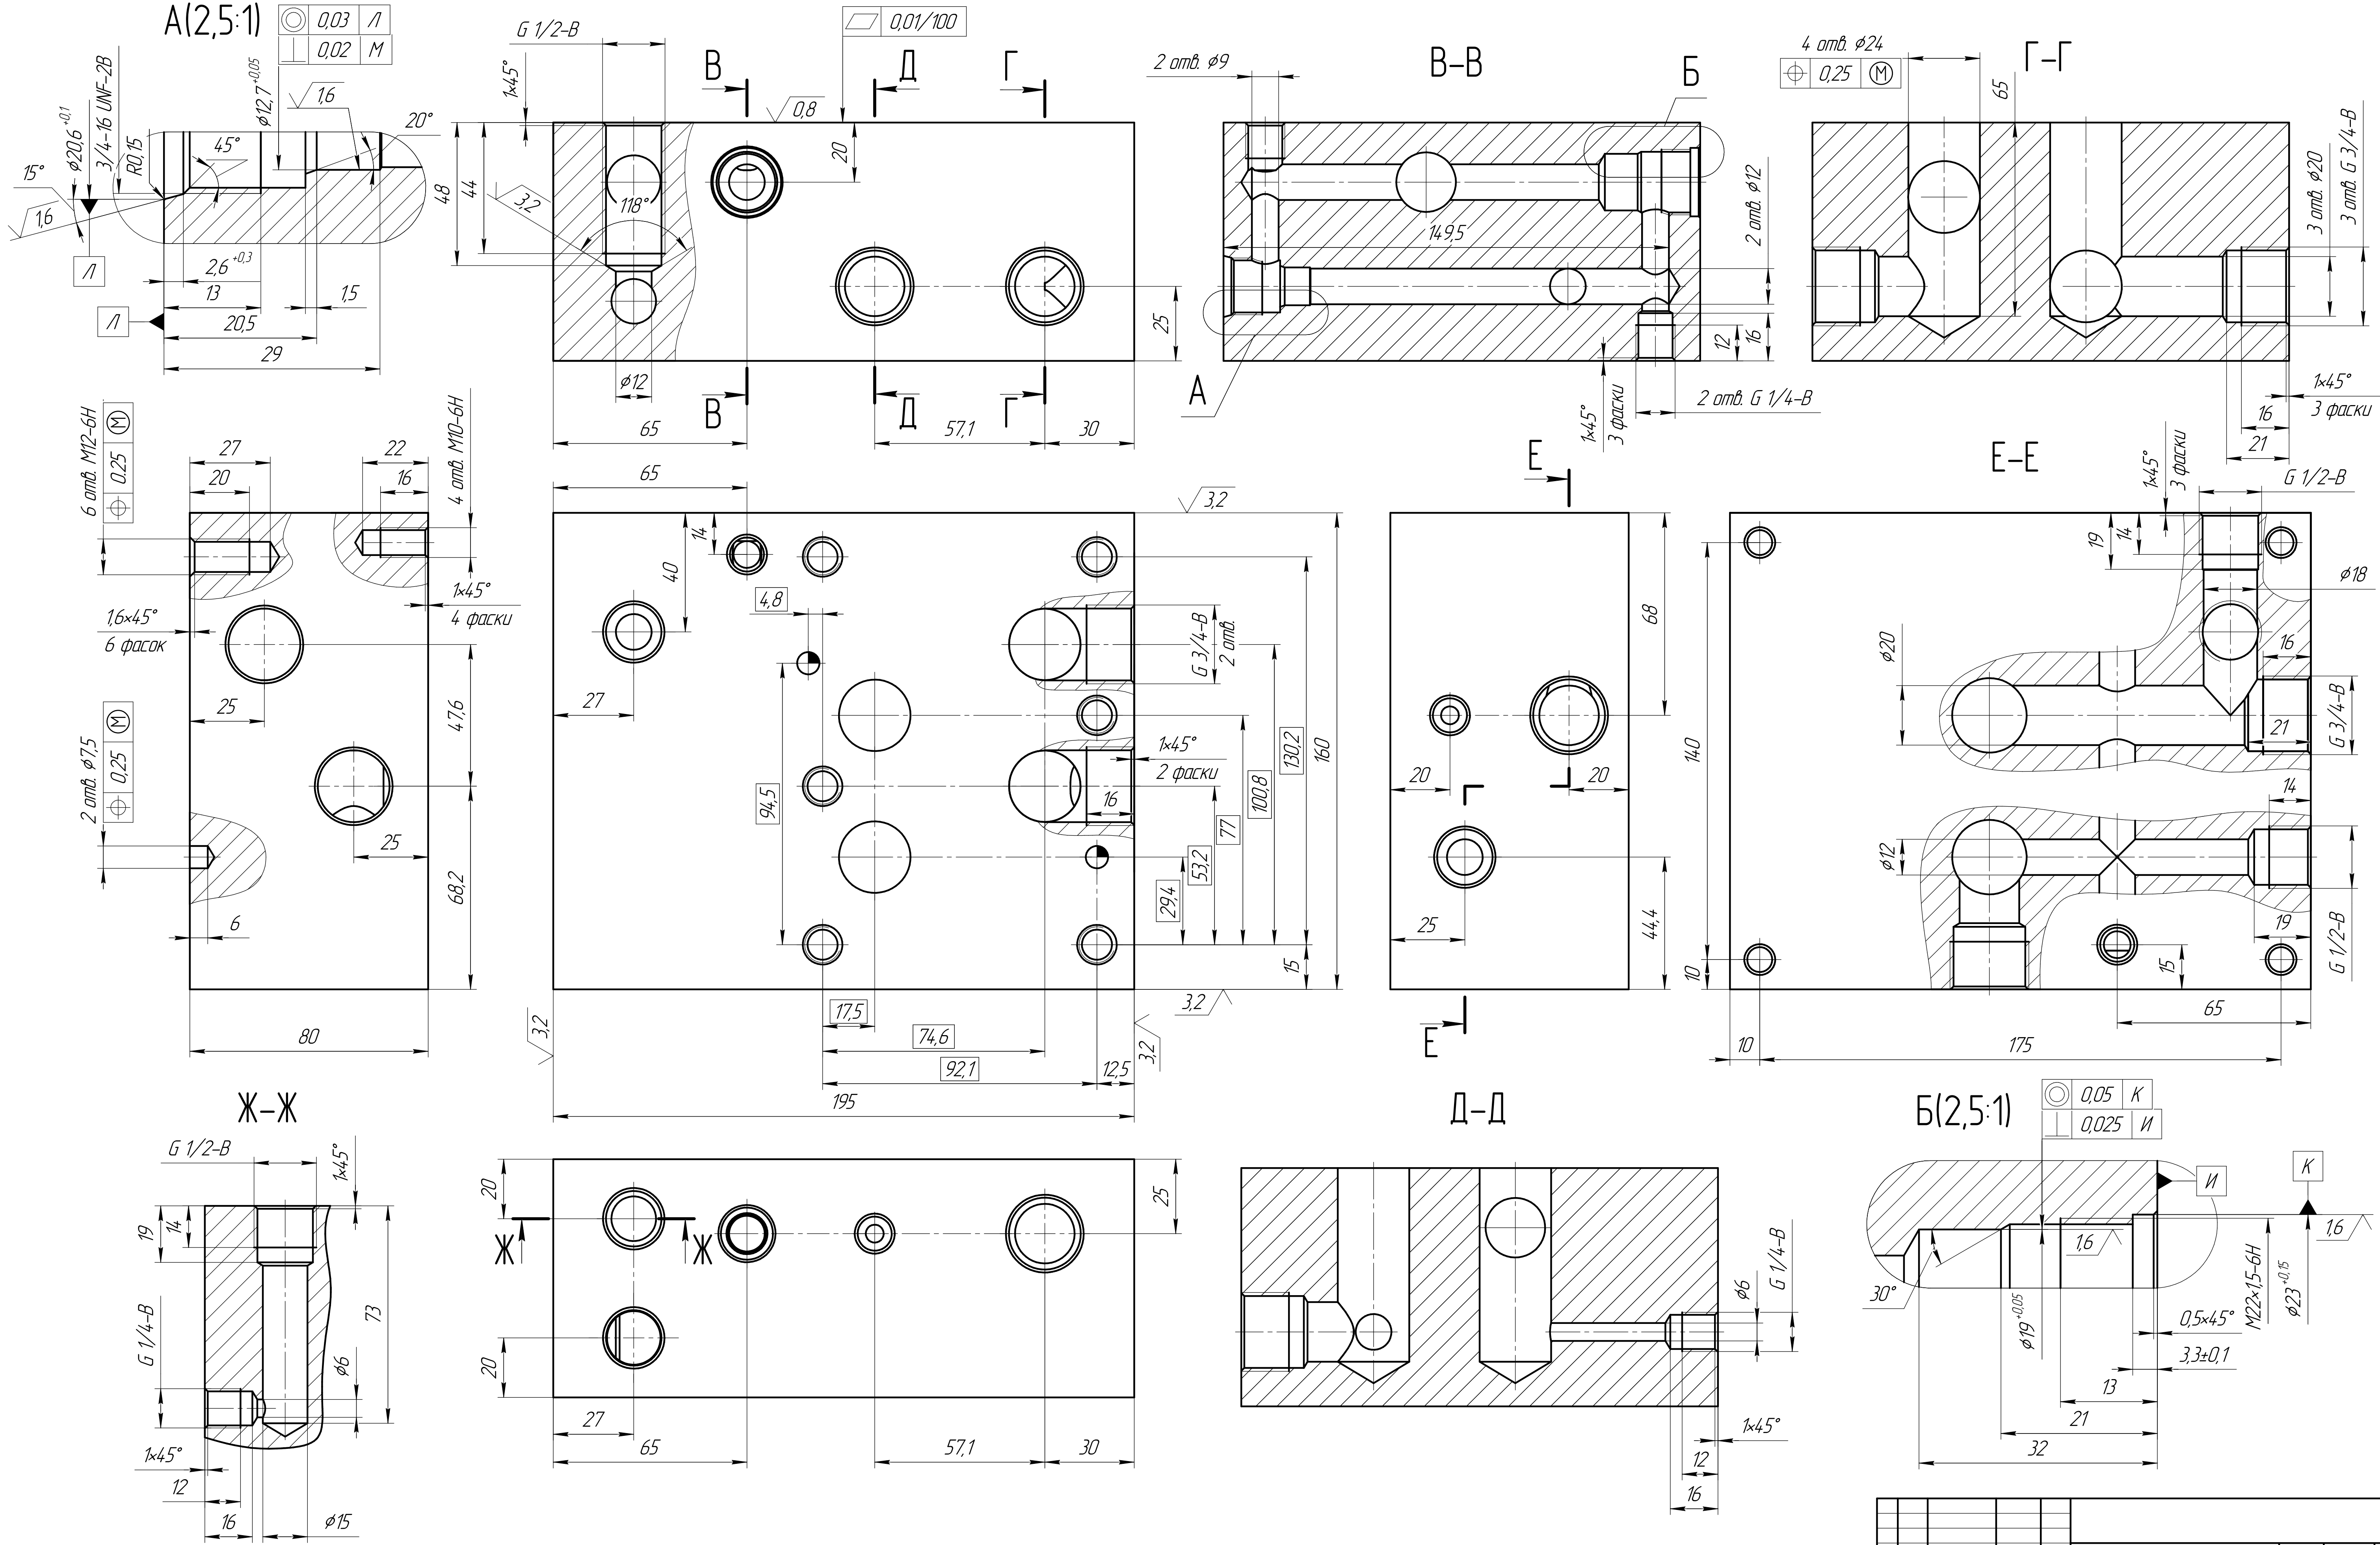

1 Неуказанные предельные отклонения размеров: Н14, н14, ±IT14/2.
2 Для крепления распределителя СЕ5НР4 рекомендуется использовать крепежные болты класса 12.9.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Инт.	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.						16,81	1:1
Проб.							
Т.контр.							
Н.контр.							
Утв.							
Плита 3						Лист	Листов 1
Сталь 45 ГОСТ 1050-88							
Копирован						Формат А1	