



Φ-35740.1

⊙ (✓)
Rz 1250/ (✓)
ног. 5

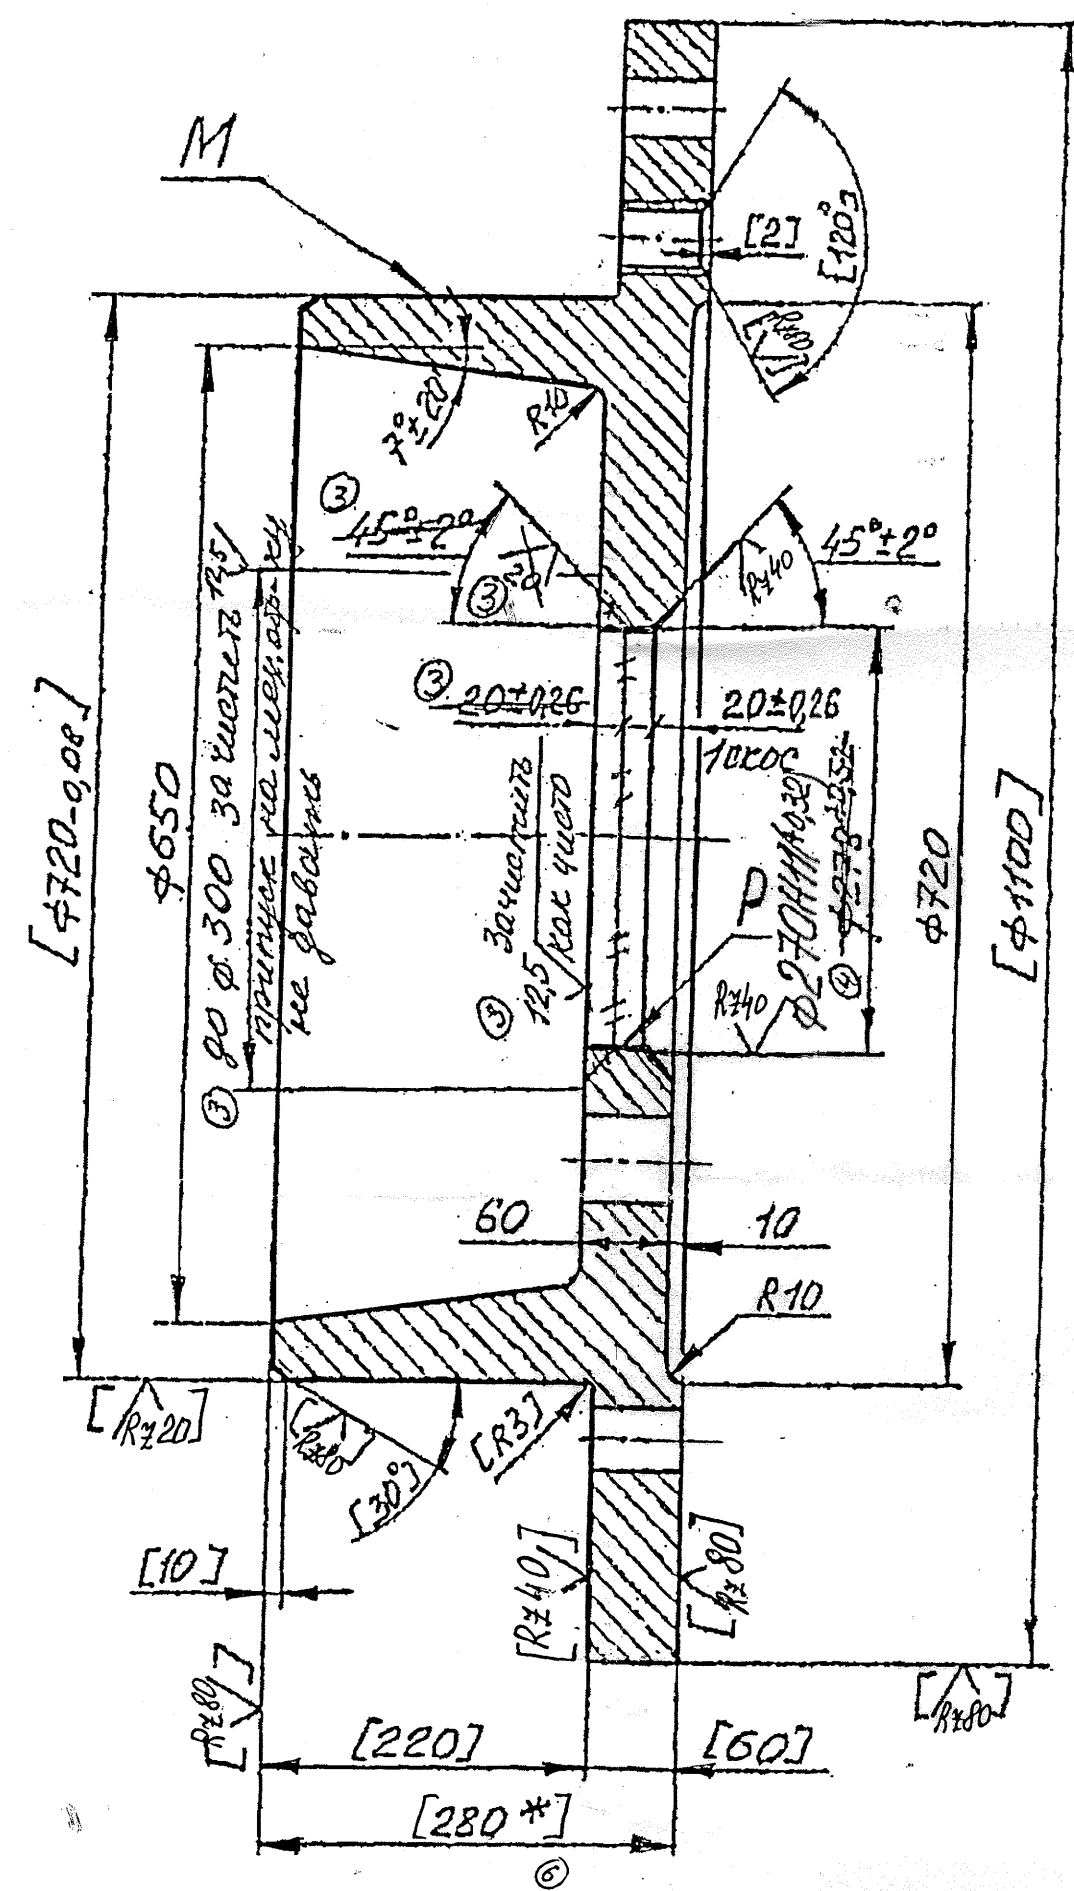

[22°30']

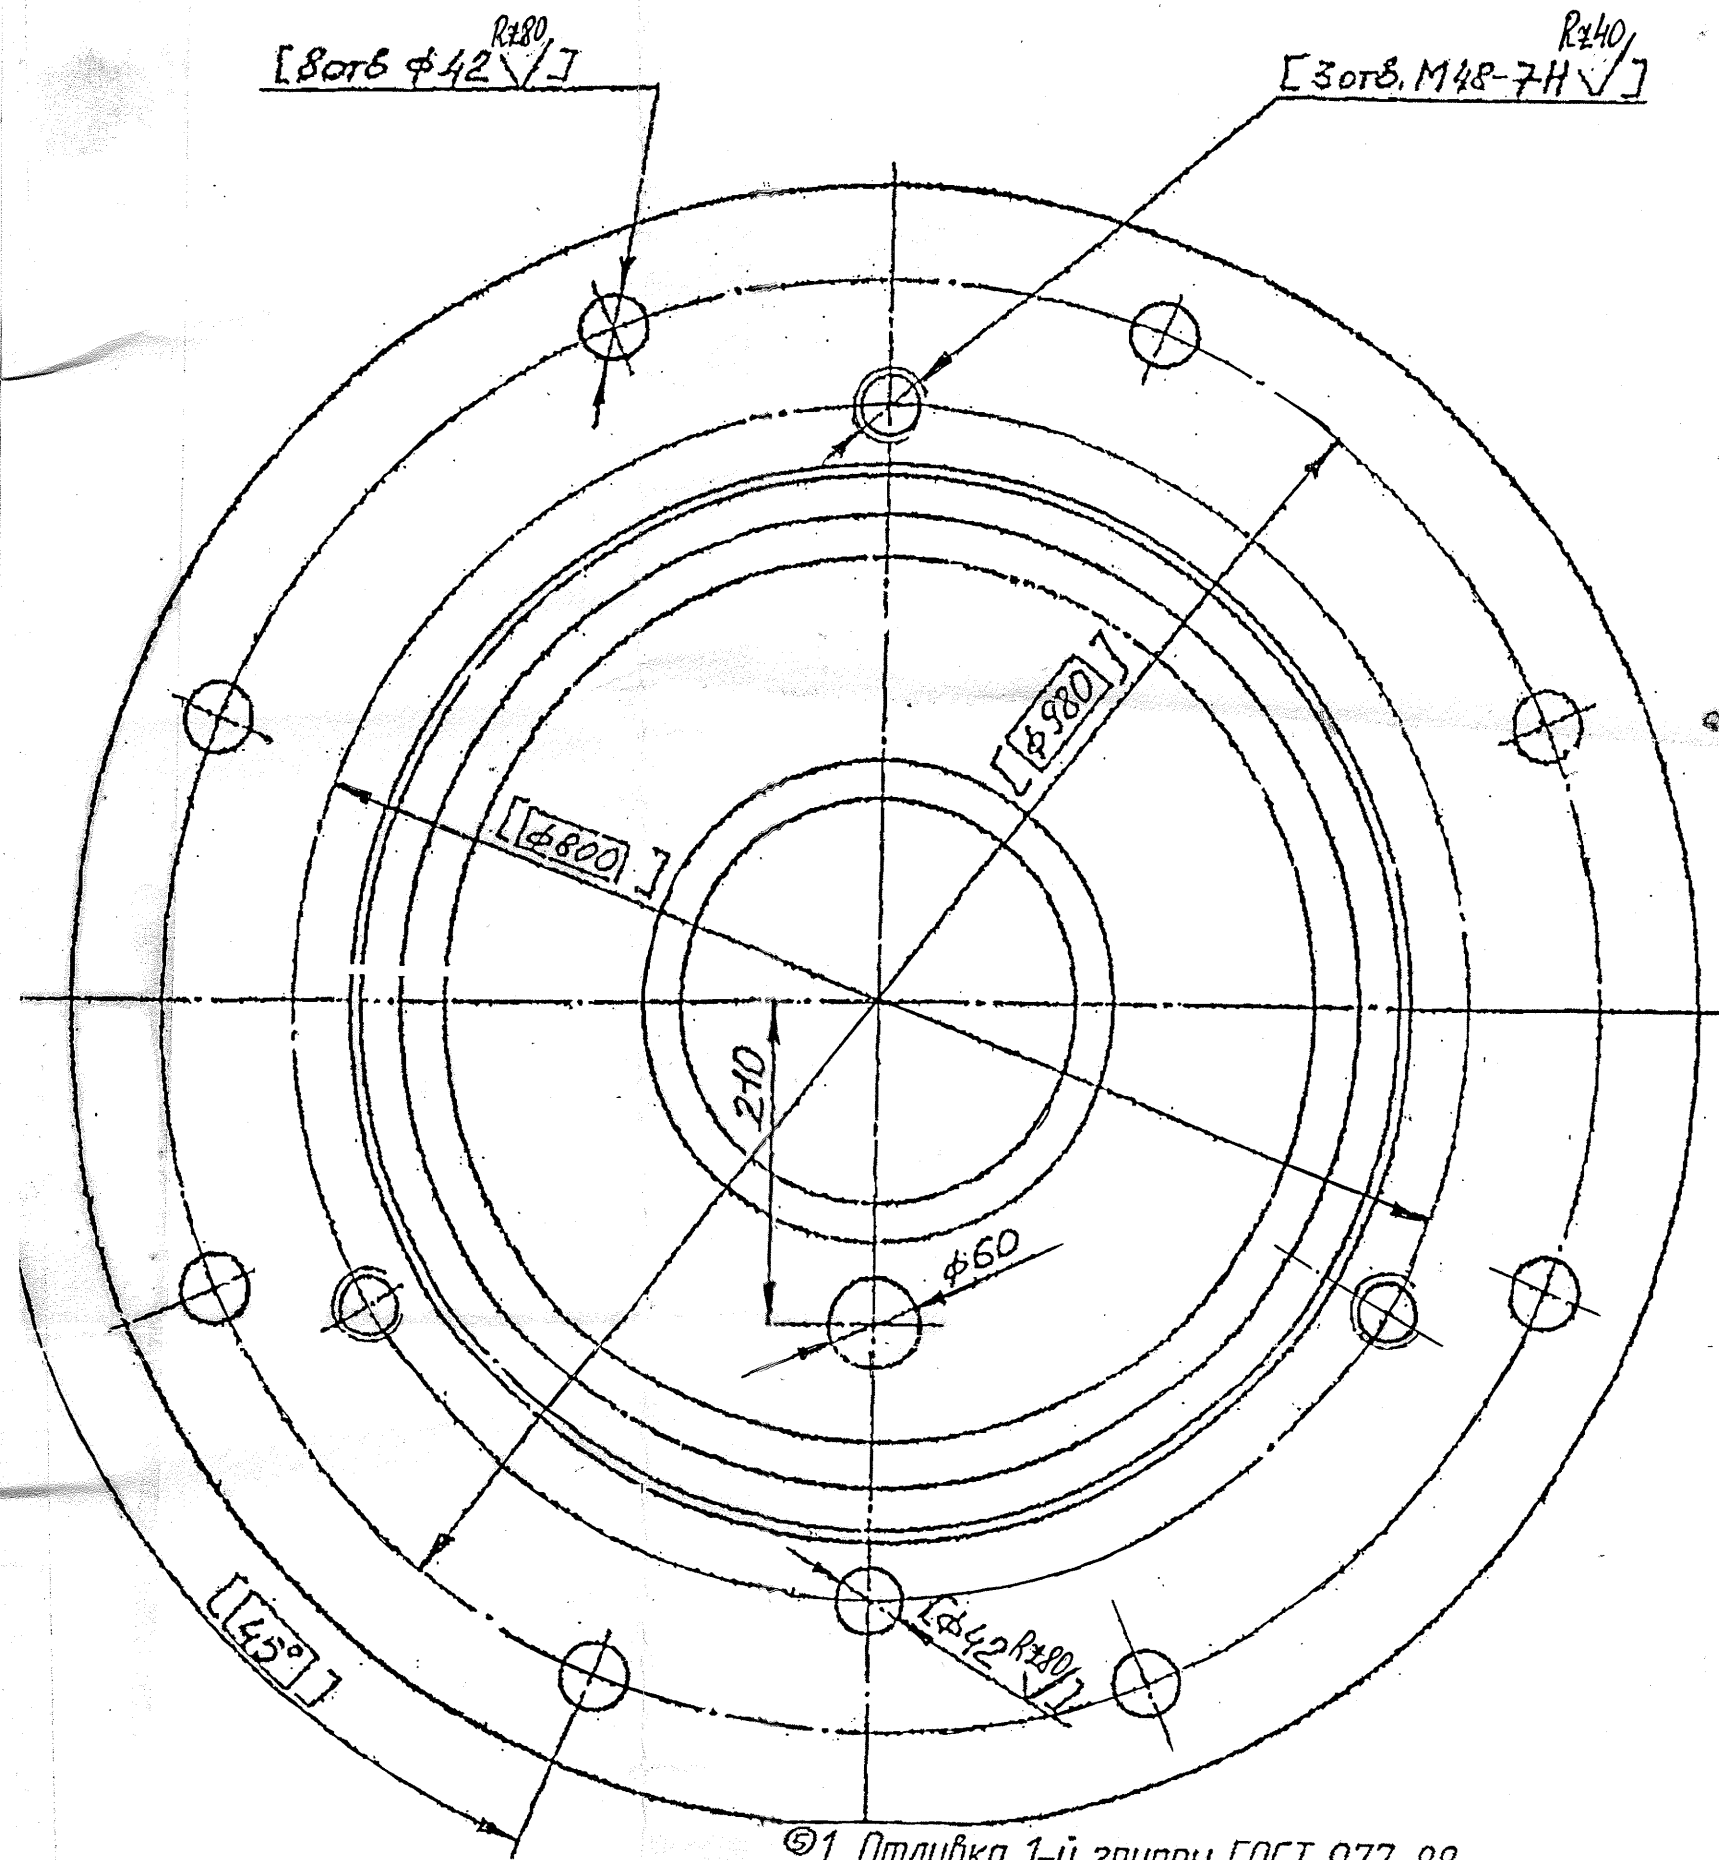

- ⊙1. Отливка 1-й группы ГОСТ 977-88.
- 2. Точность отливки 13г-0-0-13г ГОСТ 26645-85. (Требование заказчика).
- 3. Формовочные уклоны по ГОСТ 3212-92.
- 4. Неуказанные литейные радиусы не более 10 мм...
- 5. Трещины в отливке не допускаются.
- 6. На поверхностях М, Р не допускаются раковины, трещины и другие дефекты литья.
- 7. Отливку отжечь НВ 125...170.
- 8. Остальные технические требования согласно СТ ТОО 1772-1930-Ф-п-84-33-2015.
- 9. *Размеры для справок.

10. Обработку по размерам после сборки по чертежу
 Ⓣ11. Допускается изготовление стали 35 ГОСТ 977-88 в квадратных скобках [] производить 75.02.301 СБ. или 1275.02.201.2 СБ Ⓣ
 ие фланца из

АРХИТЕКТУРА
 Дата: _____

| | | | | | | | | |
|---------|----------|----------|--------|--------|-------------------------|------|--------|-------|
| 4 | 1 | Контроль | Контр. | В.М.И. | Корпус прибора КИД-2200 | Им.: | Мас.с. | Исч.: |
| 3 | 5 | Контроль | Контр. | В.М.И. | | | | |
| 2 | 7 | Контроль | Контр. | В.М.И. | | | | |
| Φ | 1 | Контроль | Контр. | В.М.И. | | | | |
| И.И.И. | № докум. | Испол. | Испол. | Испол. | Φ-35740.1 | | | |
| Лазарев | | | | | Фланец | | | |
| Прок. | | | | | 573 1:5 | | | |
| Т.И.И. | | | | | Сталь 25Л | | | |
| Нач.КБ | | | | | ГОСТ 977-88 (42) | | | |
| И.И.И. | | | | | КАЗАХСТАН | | | |
| И.И.И. | | | | | СИКОФ-КБ | | | |

Ⓣ2 Костеренко Контр. 23.06.17
 Ⓣ1 Костеренко Контр. 25.08.15

И.И.И. 0776