


INTERASSE CILINDRI 2250

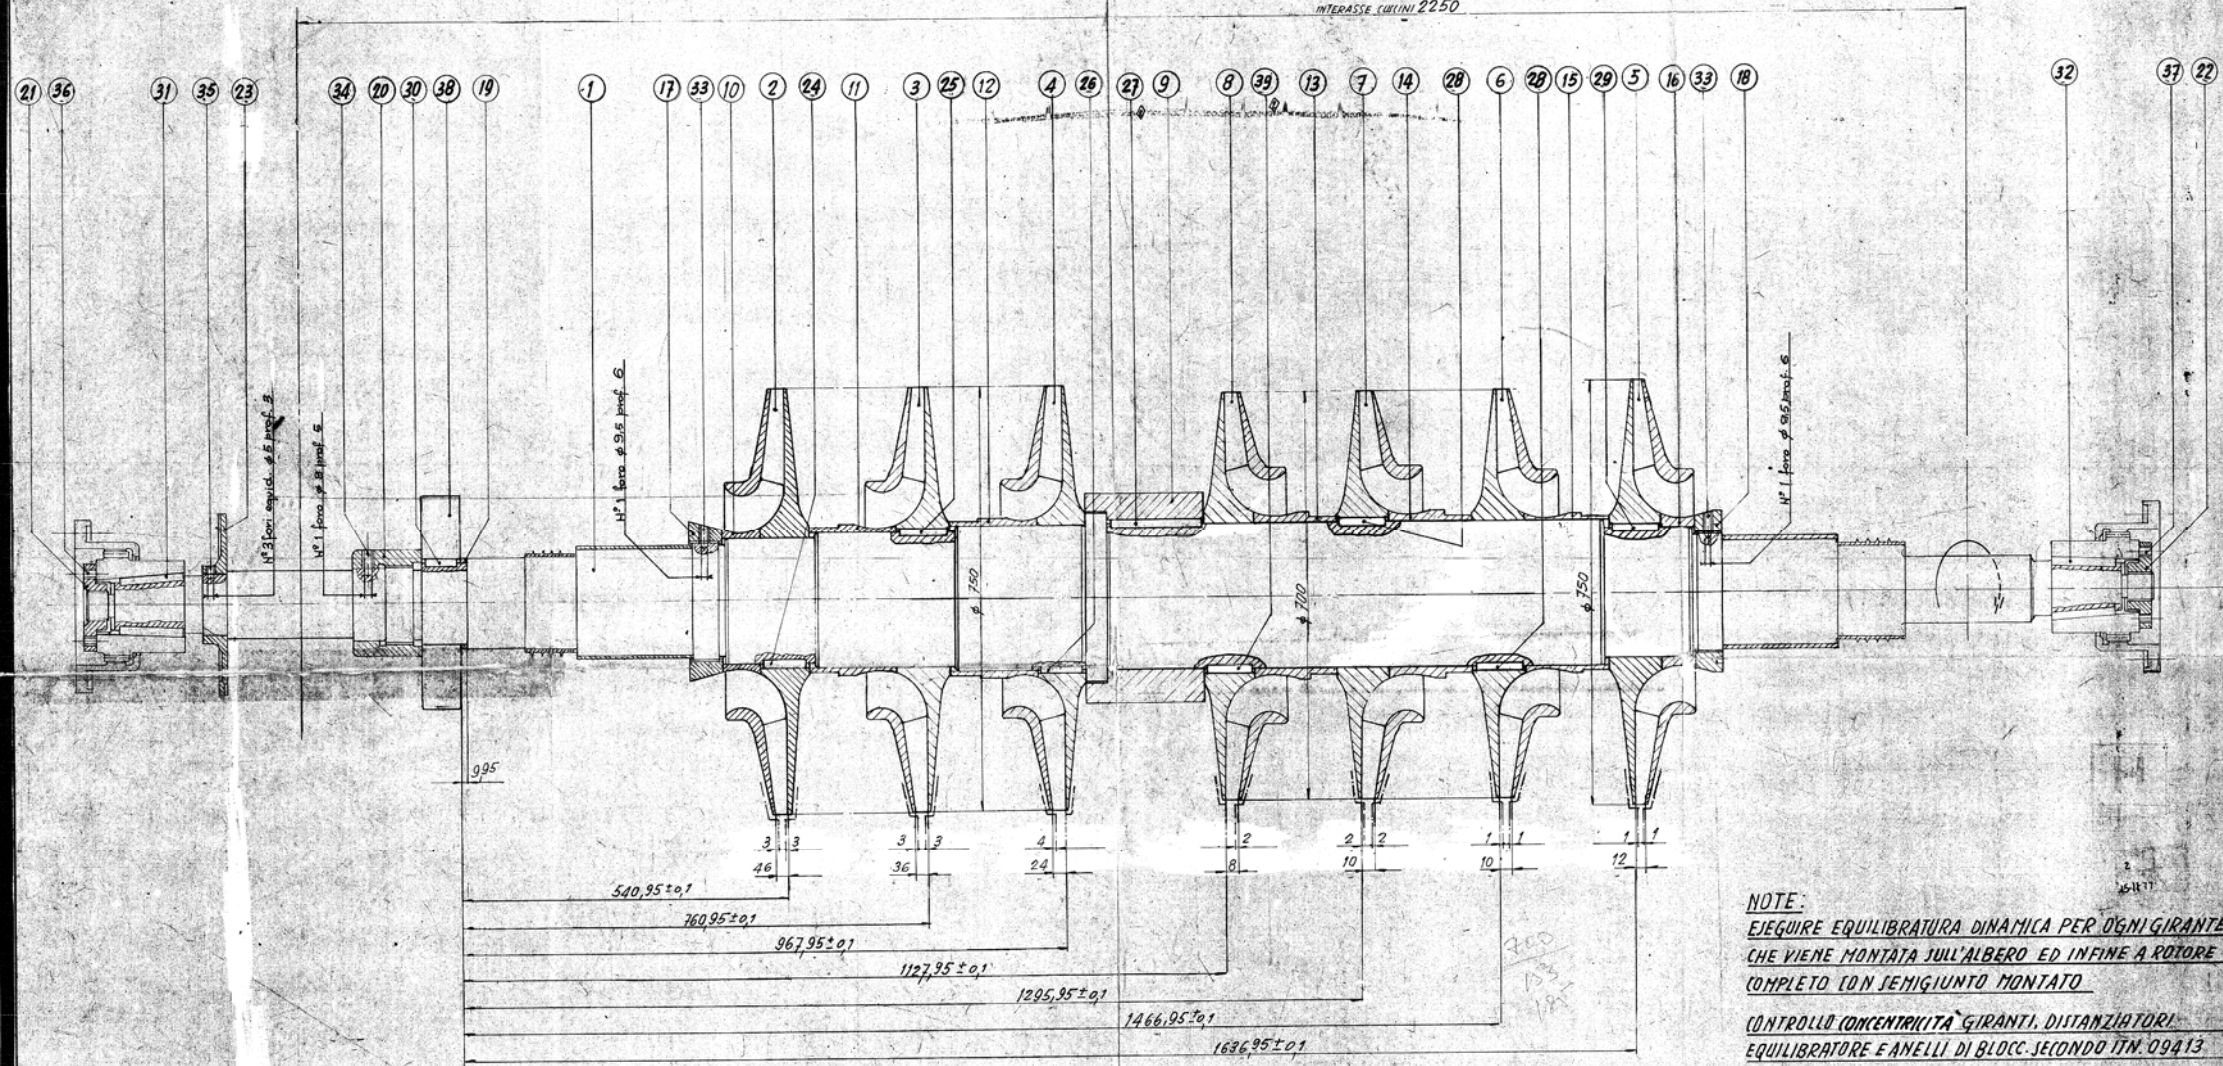

**NOTE:**  
 ELEGUIRE EQUILIBRATURA DINAMICA PER OGNI GIRANTE  
 CHE VIENE MONTATA SULL'ALBERO ED INFINE A ROTORE  
 COMPLETO CON SEMIGIUNTO MONTATO

CONTROLLO (CONCENTRICITA' GIRANTI, DISTANZIATORI,  
 EQUILIBRATORE E ANELLI DI BLOCC. SECONDO ITM. 09413

MONTARE A CALDO LE MARCHE 9-10-11-12-13-14-15-16  
 E LE GIRANTI CON PRERISCALDO A 260° C

FIARE LE VITI MARCA 33-34-35-36-37 MEDIANTE BOLLINATURA

PER PROVA DI SOVRAVELOCITA' VEDEDE DIST. GENERALE  
 A MONTAGGIO ULTIMATO CONTROLLARE IL RUN-OUT TOTALE SUI CILINDRI  
 CILINDRI ED EVENTUALMENTE TAGNETIZZARE

PROGETTISTA	INGEGNERE
CONSTRUTTORE	INGEGNERE
VERIFICATORE	INGEGNERE
PROVA	INGEGNERE
REVISIONE	INGEGNERE
APPROVAZIONE	INGEGNERE
DATA	DATA

Handwritten calculations:  
 546  
 216  
 1082,05  
 764  
 216  
 3805  
 1520  
 16

CON 1108330-331-332

BIA

Aggiunto dimensioni (vedi  
 da eseguire al montaggio)  
 NONI CHIAVETTE AGGIUNTO 2

NUOVO PIGNONE	SCALA	20:1
COMPRESSORE CENTRIFUGO 2MCL607	NUMERO	1
ROTORE	REVISIONE	1
	DATA	20-9-78
	DATA	24-8-77
	DATA	24-8-77

N° 550.226050011