



00'000'00'000




Перв. примен.

Справ. №

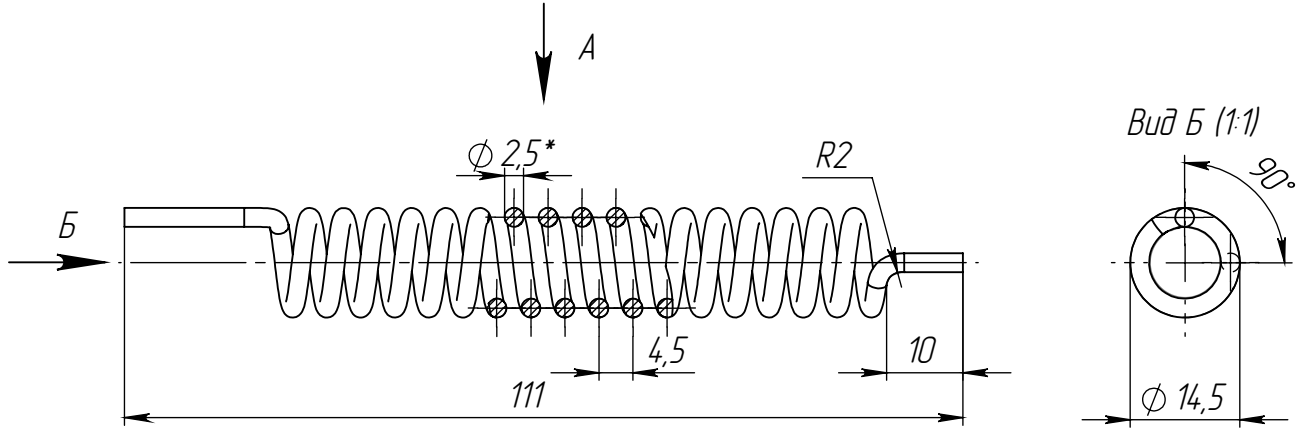

Вид А (1:1)



Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

1. H14; h14; ±IT14/2.
2. *Размеры для справок.
3. Число рабочих витков $n = 16$
4. Общее число витков $n1 = 18$
5. Направление навивки - левое.
6. Диаметр контрольной гильзы $D = 15.5\text{мм}$.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Дуд					0,030	1:2
Пров.	Юрасов						
Т. контр	Якименко				Лист 1		Листов 1
Н. контр.	Павлюченко				Филиал ООО «Ю Би Си Кул - Б» «Завод холодильного оборудования»		
Утв.	Якименко				Проволока Б-1-2,5 ГОСТ 9389-75		

Пружина