

Перв. примен.

Справ. №


Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

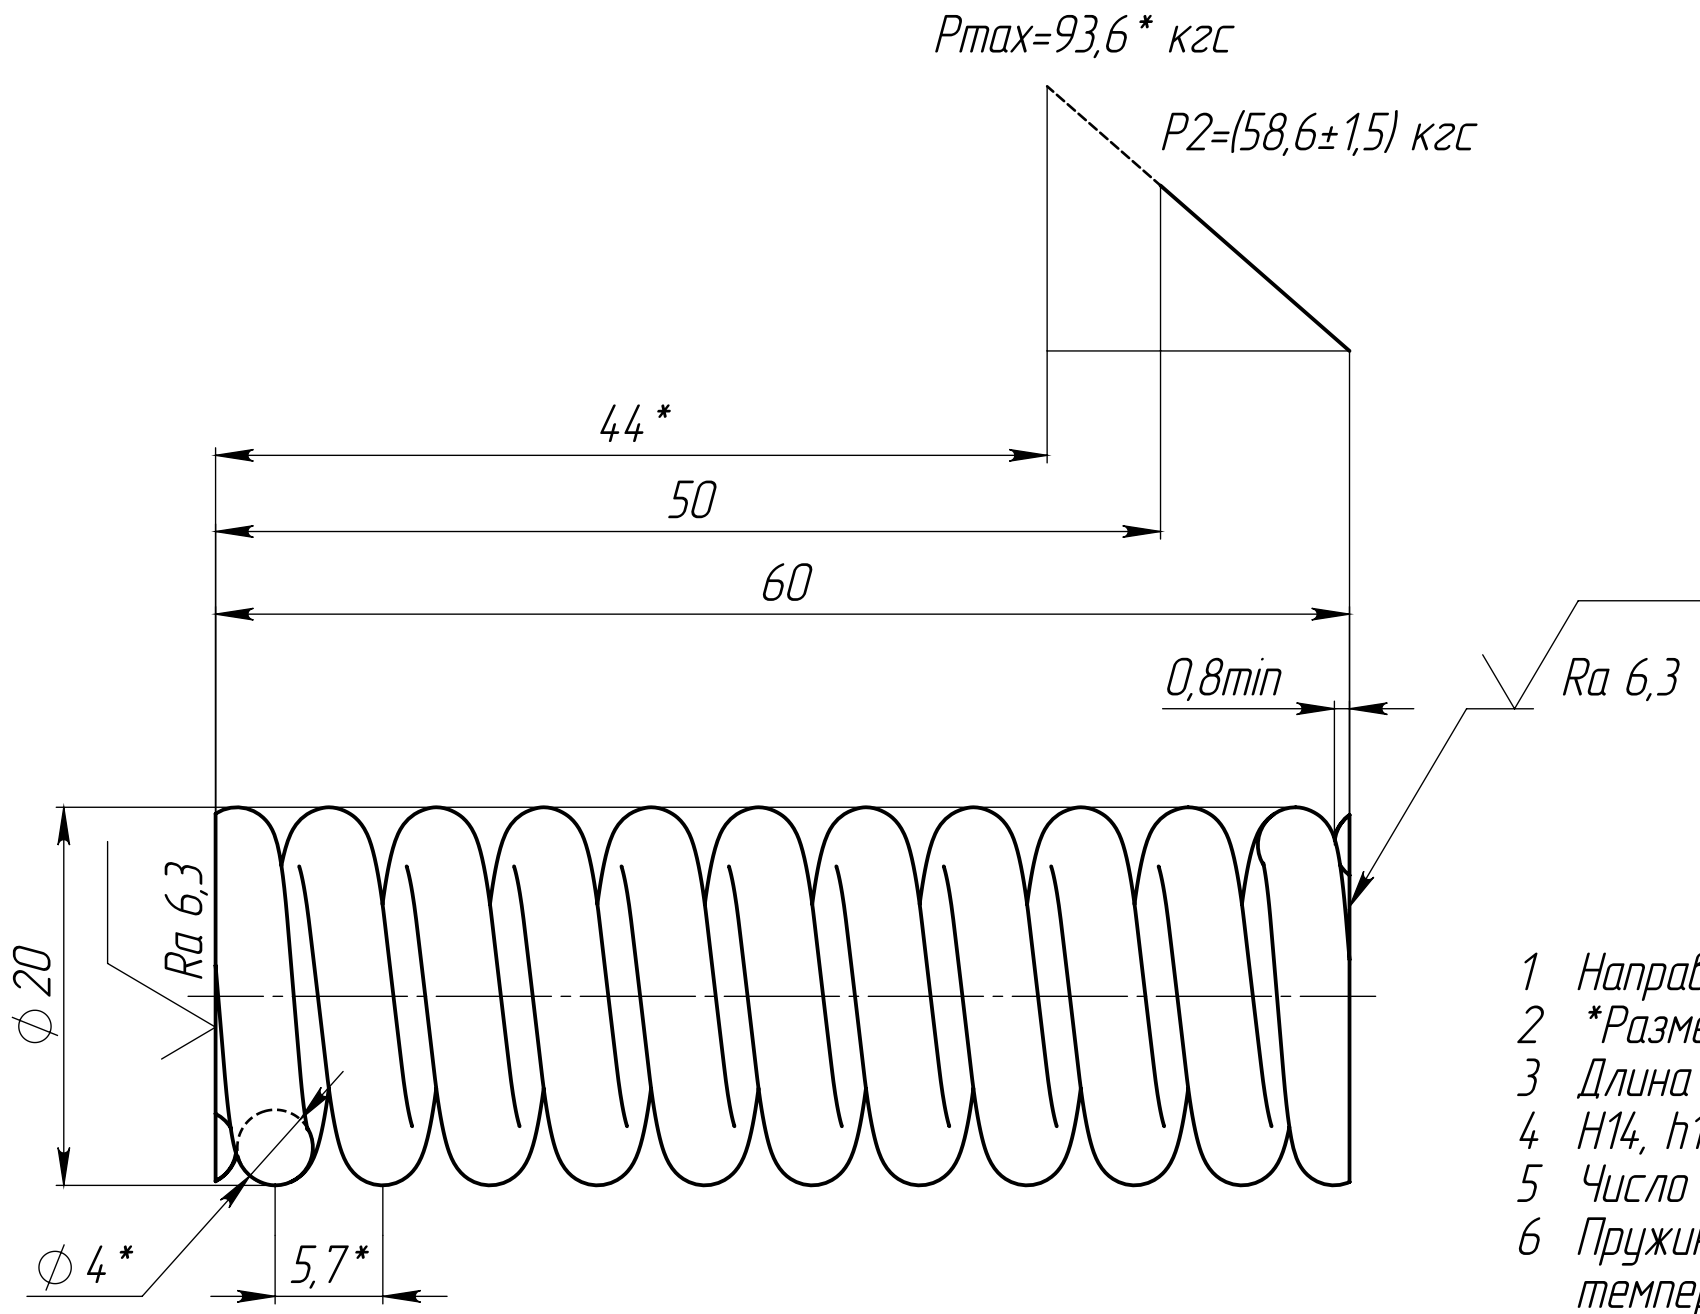

- 1 Направление навивки любое.
- 2 \*Размеры для справок.
- 3 Длина проволоки  $L=581,1^*$  мм.
- 4 H14, h14,  $\pm IT14/2$ .
- 5 Число витков: рабочих 9,5, опорных 2.
- 6 Пружину, сжатую до размера 50 мм, заневолить при температуре  $(550 \pm 10)^\circ C$  в течение 2 часов.
- 7 Указать на бирке действительную величину жёсткости.

					<b>РСТБ.99.КПД1.000.0013</b>			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	<b>Пружина клапана</b>	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Лазаренко					0.05	2.5:1
Проб.		Ларионов				Лист	Листов 1	
Т. контр.								
Н. контр.					Проволока 12X18H10T-B-φ 4 ТУ 3-1002-77			
Утв.		Градов						