
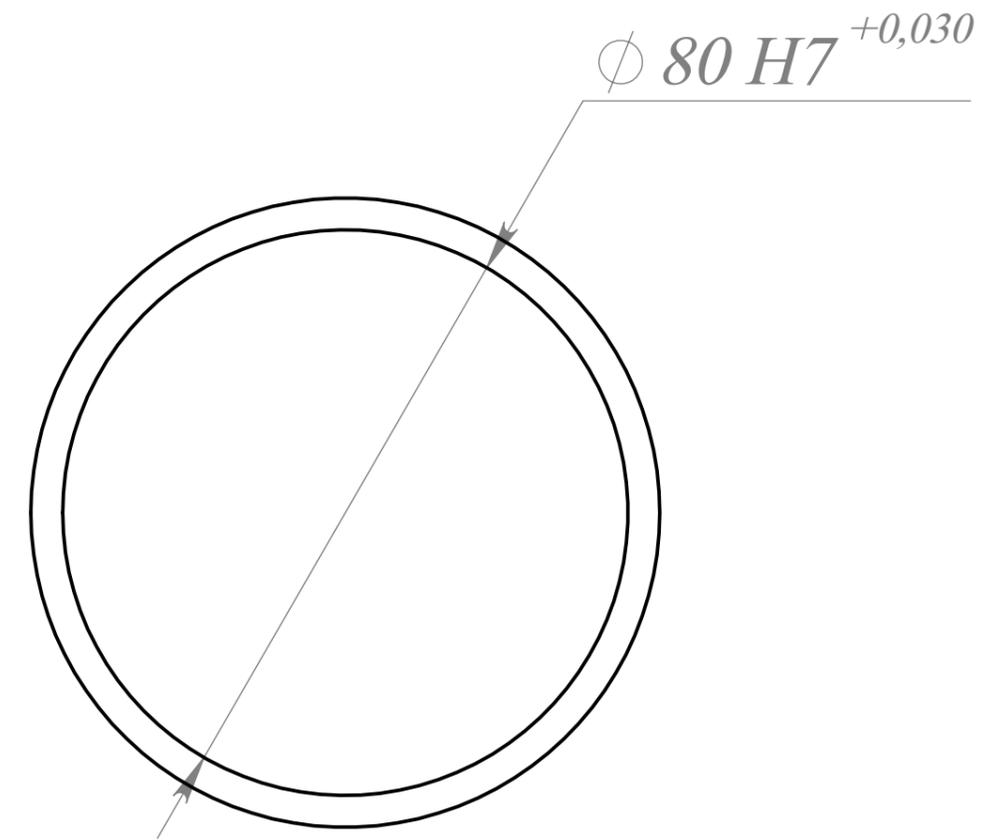


✓ Ra 3.2

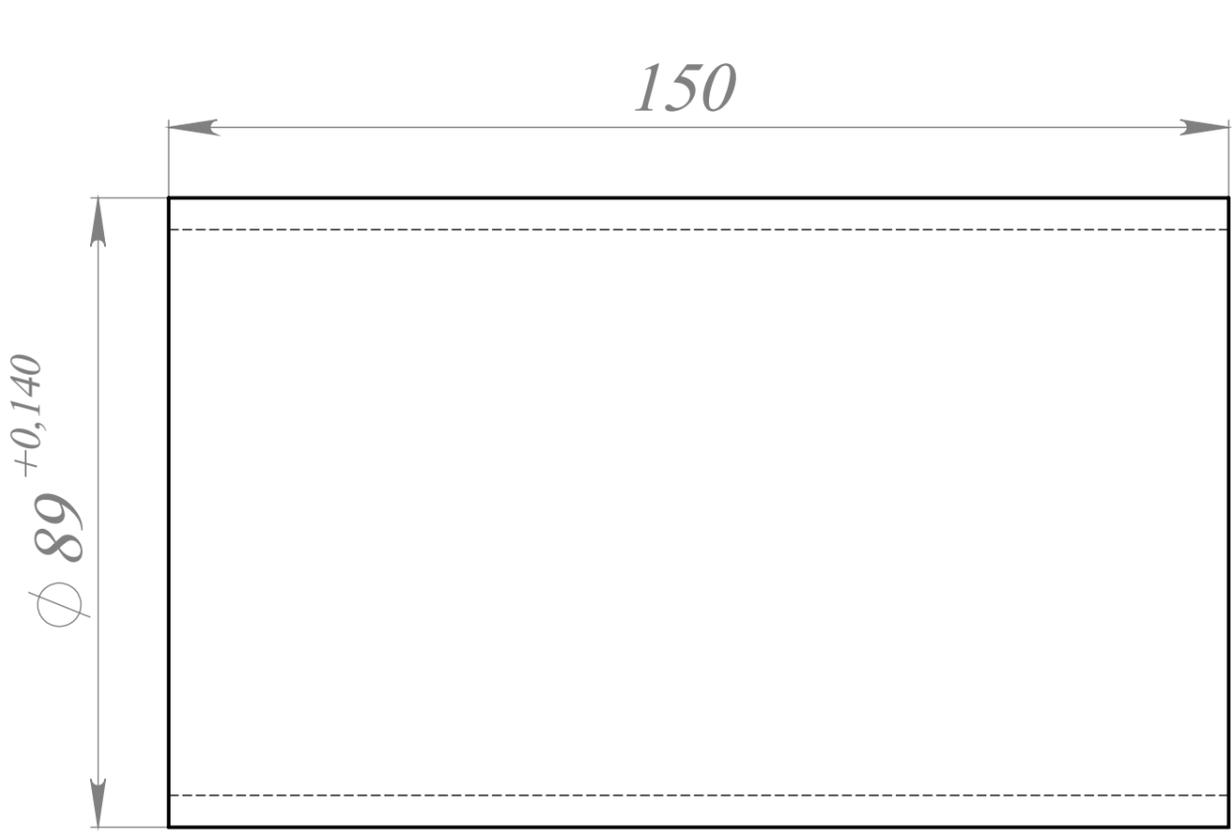

1. Неуказанные предельные отклонения размеров H14, h14, ±IT14/2
2. Острые грани скруглить.
3. Количество: 3 шт.

Перв. примен.	
Справ. №	
Подп. и дата	
Инд. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инд. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	<b>Бронзовая втулка гидроразбаватель 2я очередь.</b>	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								1:1
Пров.								
Т. контр.						Лист 1	Листов 1	
Н. контр.								
Утв.					<b>Бронза БрАЖ 9-4 аналоги</b>	<b>АО "СОЭМЗ"</b>		