СМ-РМП.00.08

12,5

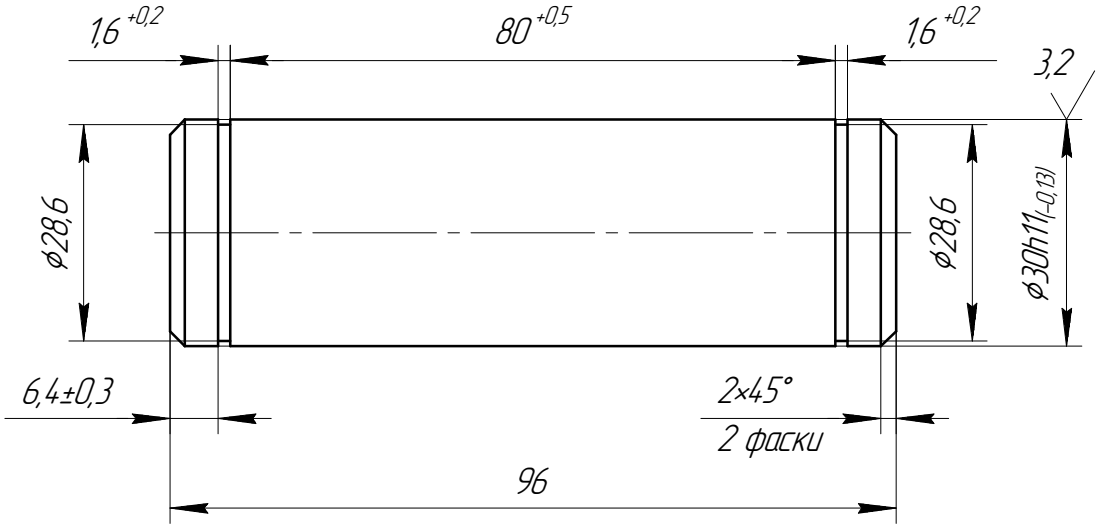

1 320...360 НВ.
2 H14,; h14,; IT14/2, угловых ±3°.
3 Допускается наличие центровых отверстий по ГОСТ 14034-74 на обоих торцах.
4 Покрытие: Ц9.хр.

Кол-во: 2 шт.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Андрушко		15.05.2021
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

СМ-РМП.00.08

Ось ГЦ ключа

Лит.	Масса	Масштаб
	0,53	1:1
Лист	Листов 1	

Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016

БМЗ

Копировал

Формат А4

Перв. примен. СМ-РМП.00.00
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.