


OK 039.01.001


√ Ra6.3(√)

Стр. №

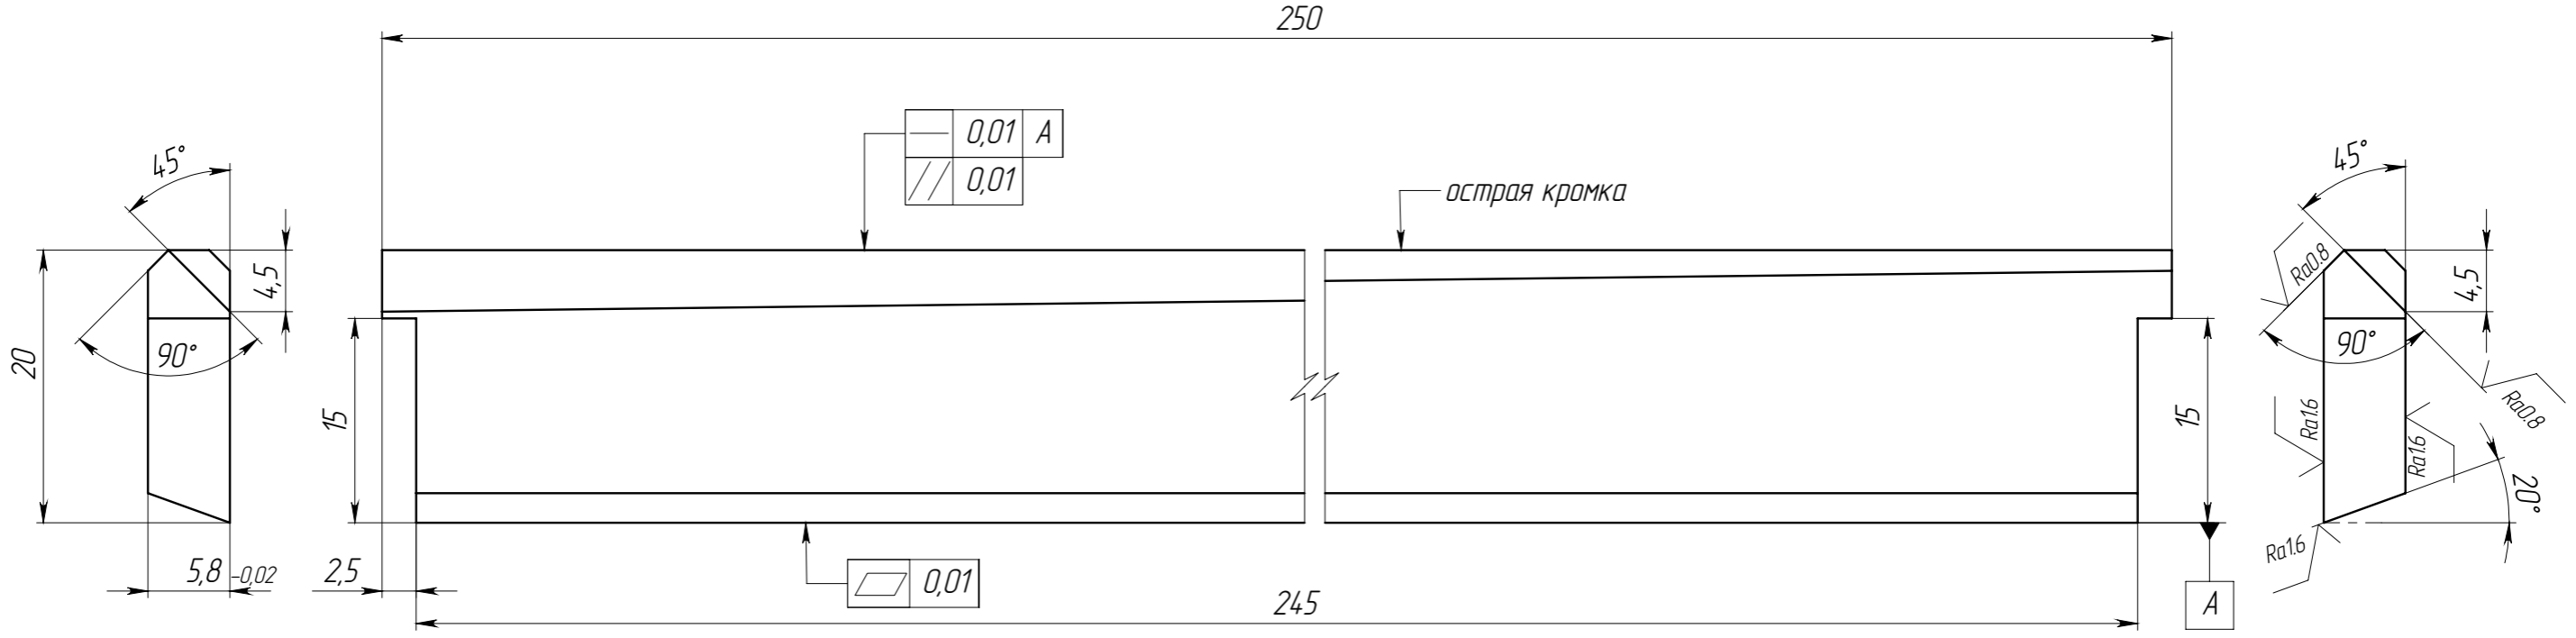

Инв. № подл. Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

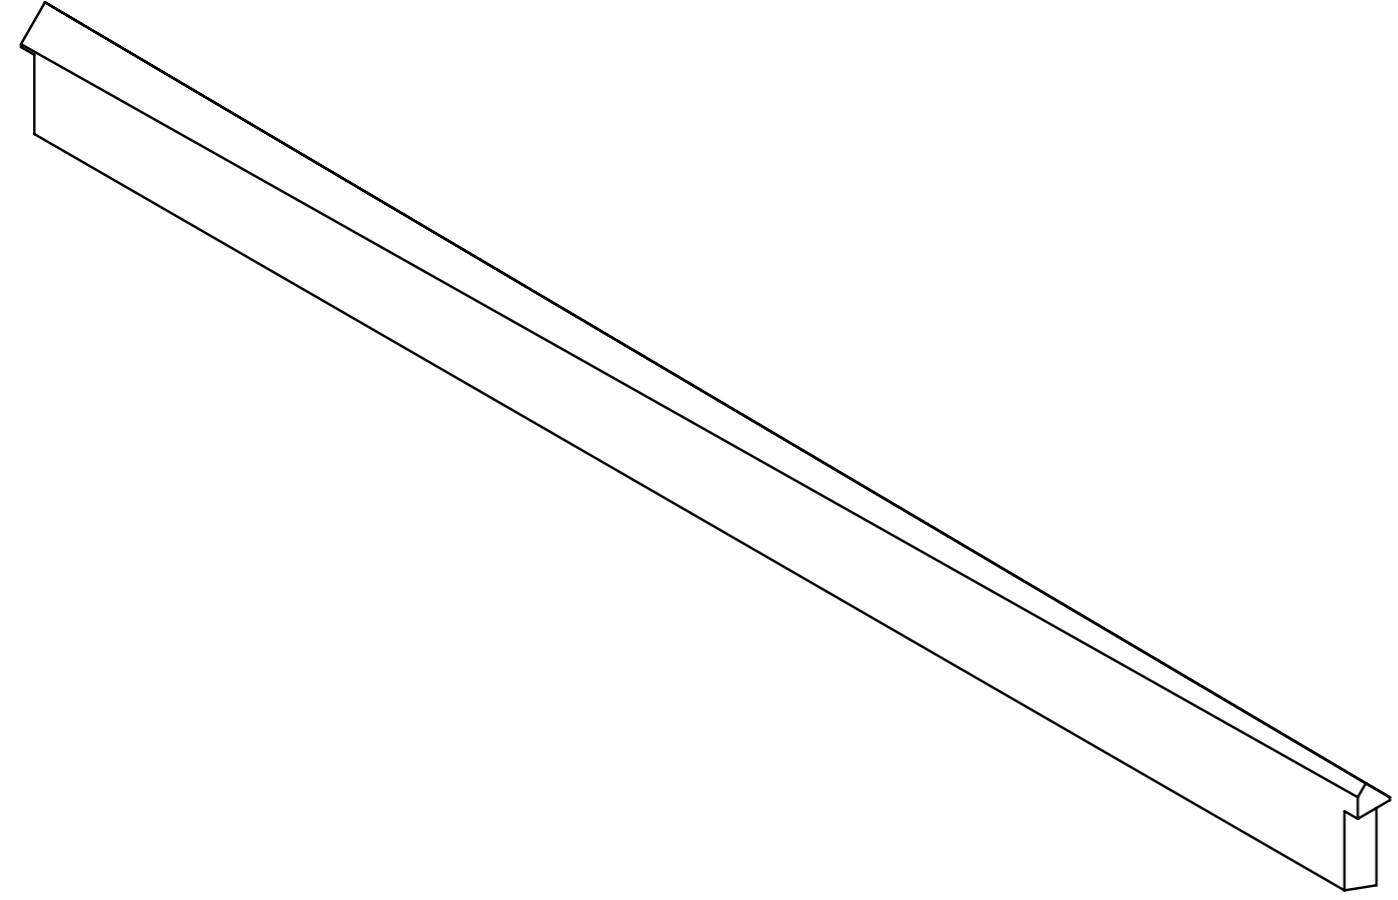

1. Неуказанные предельные отклонения: $H14, h14, \pm \frac{IT14}{2}$
2. Твердость: HRC 60...62
3. Количество: шт
4. Материал заменитель: Сталь 95X18

					OK 039.01.001			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Нож	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Иледаев В.А.					0.20	2:1
Пров.						Лист 1	Листов 1	
Т. контр.								
Н. контр.					Сталь X12MФ ГОСТ 5950-2000	ООО "ВИТЕКС-С"		
Утв.								