
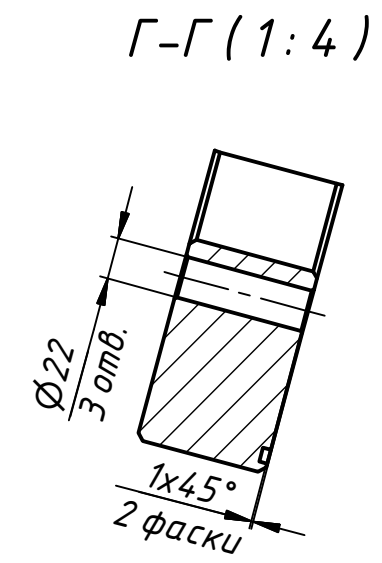
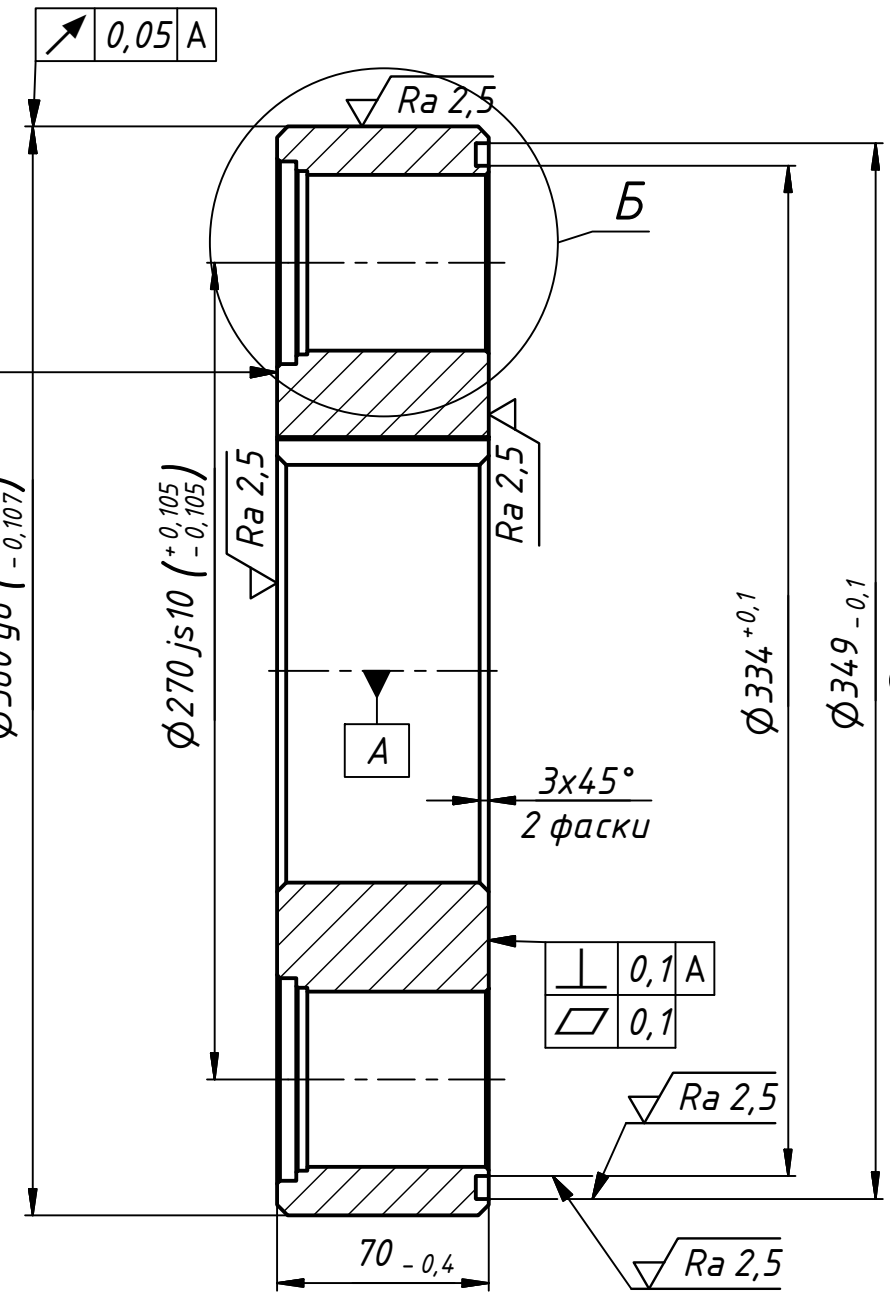


100'00'50 06-ФДК

A-A (1:2,5)

√ Ra 6,3 (√)

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Взам. инв. №
Инв. № дубл.
Инв. № подл.

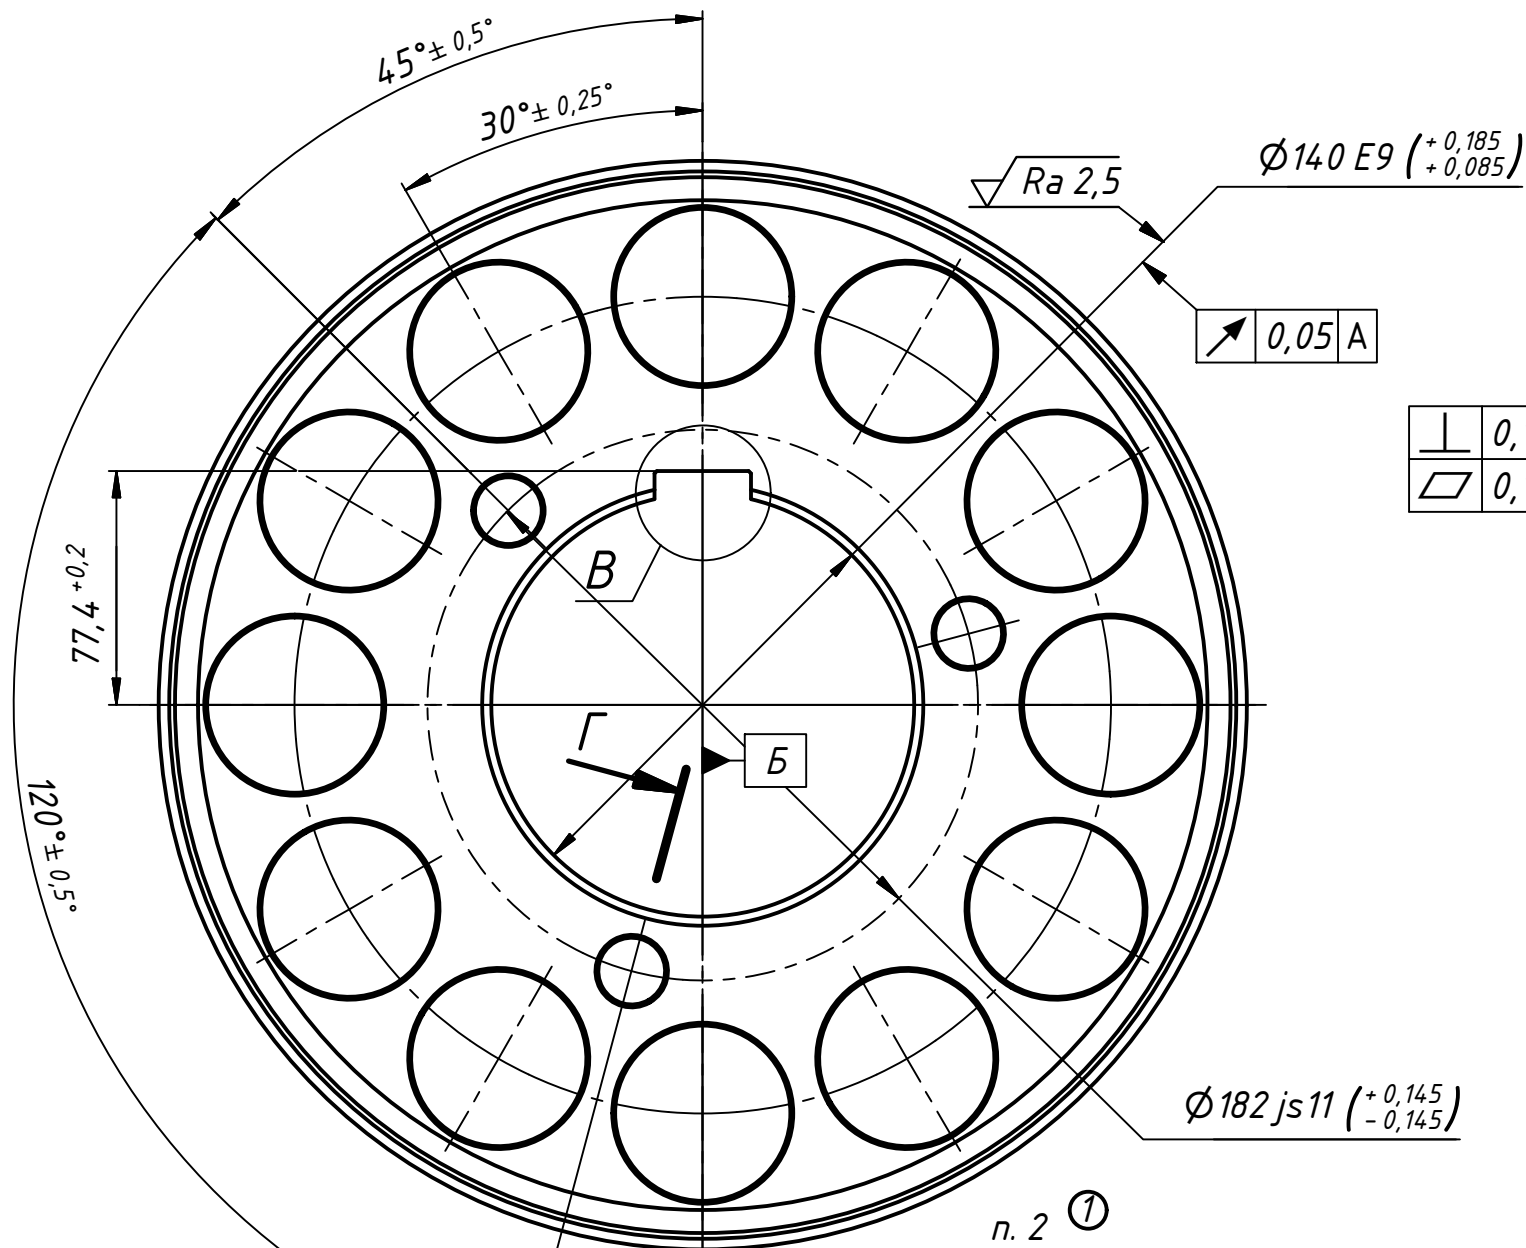


п. 2 ①

Обозначение	Гравировать
КДФ-90 05.00.001	A
-01	Б

1. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий H14, валов h14, остальных $\pm \frac{IT14}{2}$.
2. Маркировать согласно таблице.

				КДФ-90 05.00.001		
1	КИ-028-2020	21.07.2020		Лист	Масса	Масштаб
Изм.	Лист № докум.	Подп.	Дата			
Разраб.	Бухольц А.В.		13.05.2019		28,3	1:2,5
Пров.				Лист	Листов	1
Т. контр.				Лист 80, Ст3 ГОСТ 1050-88		
Нач.отд.						
Н. контр.						
Утв.						

Б (1:2,5)

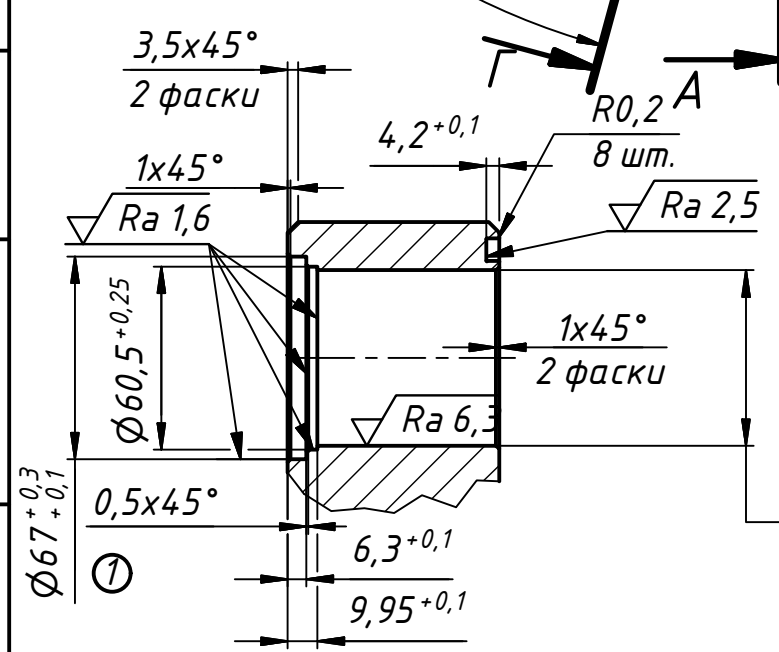

В (1:1)

