

500.00.50.06-ФУХ

① п. 2

Обозначение	Гравировать
КДФ-90 05.00.005	А
-01	Б

Перв. примен.

Справ. №

А


Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №



Подп. и дата

Инв. № подл.






A-A (1:2,5)

√ Ra 6,3 (√)

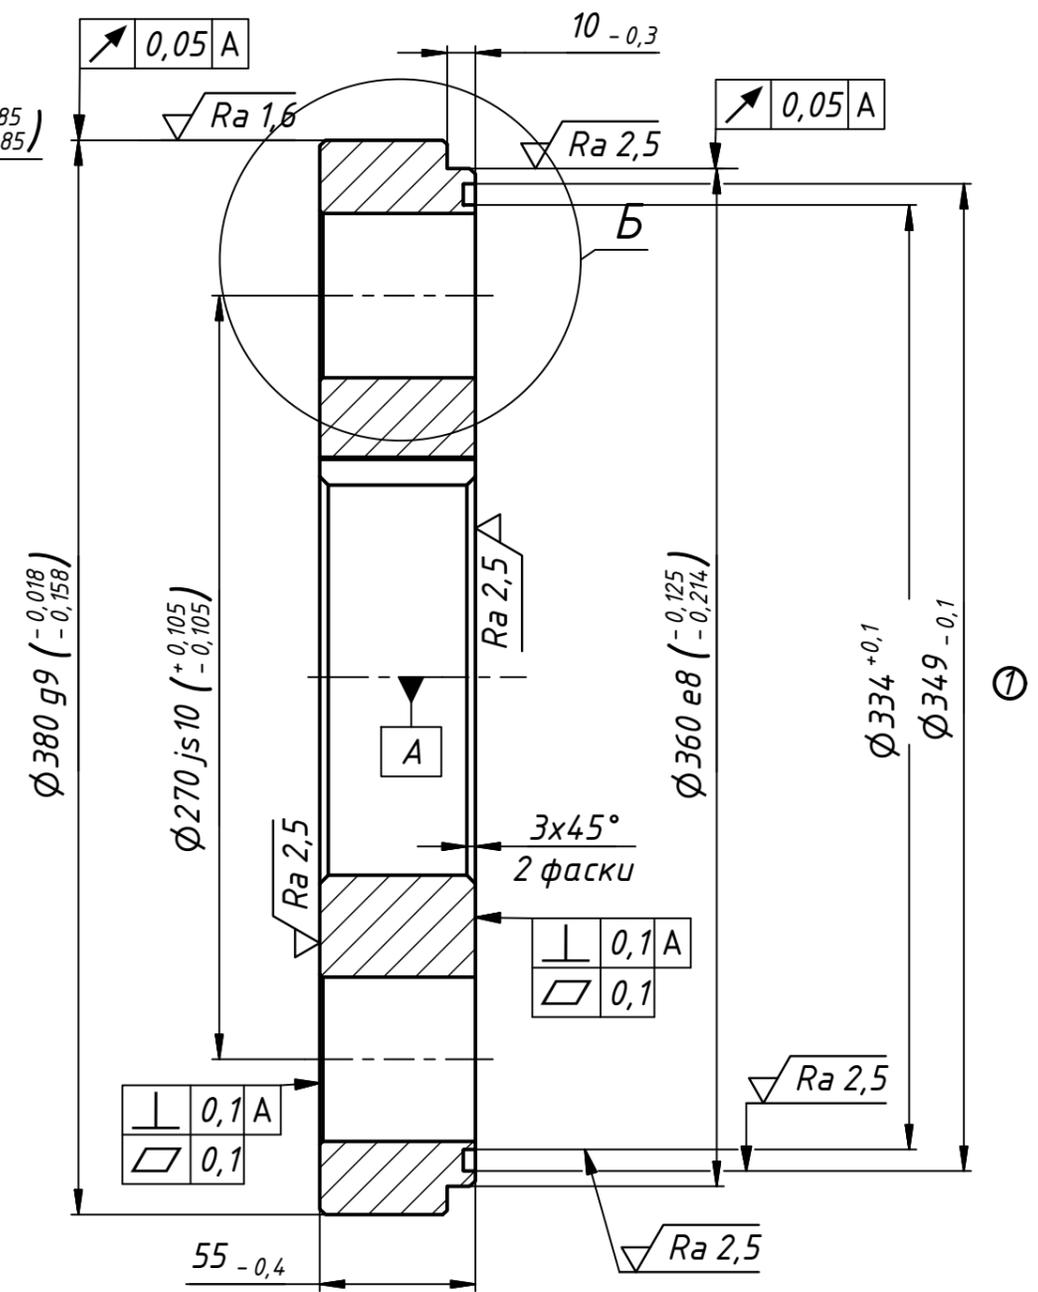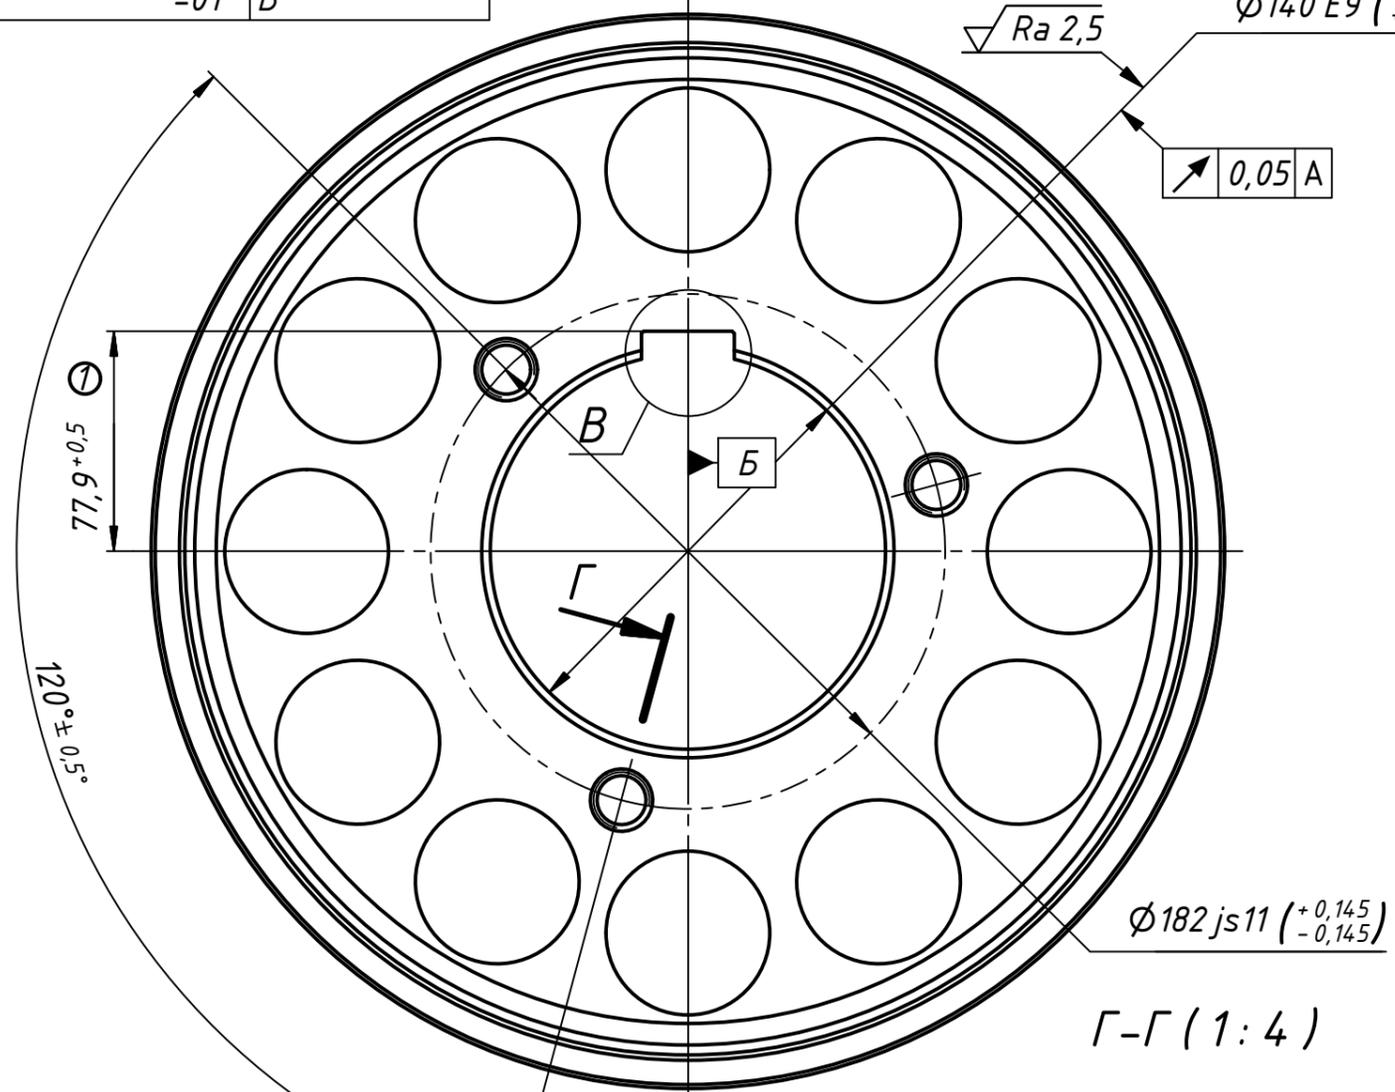

Г-Г (1:4)

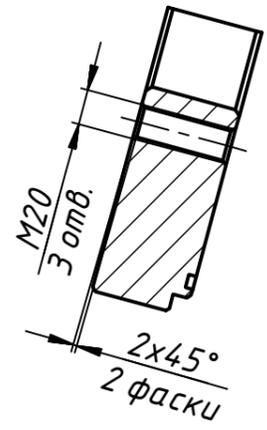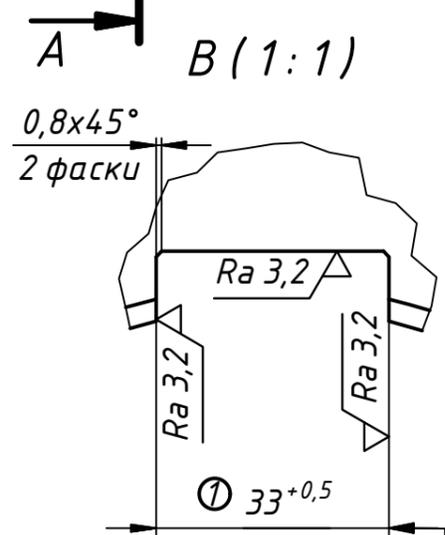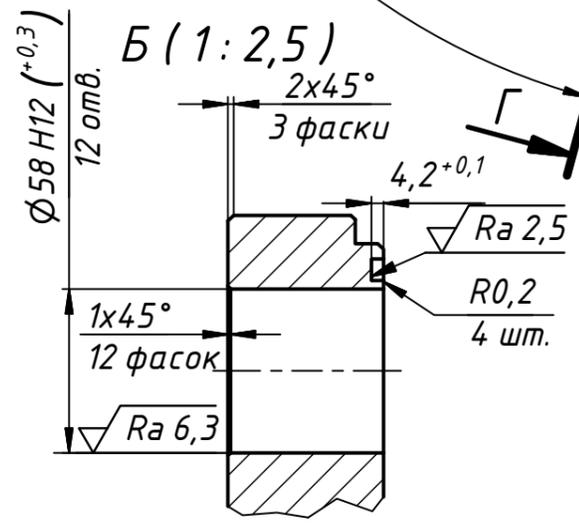

1. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий Н14, валов h14, остальных  $\pm \frac{IT14}{2}$ .
2. Маркировать согласно таблице.

				<b>КДФ-90 05.00.005</b>			
1	КИ-030-2020	21.07.2020		<b>Шайба упорная</b>	Лист	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.			26,9	1:2,5
Разраб.	Бухольц А.В.	13.05.2019			Лист	Листов	1
Пров.					Лист 70, Ст3 ГОСТ 1050-88		
Т. контр.							
Нач.отд.							
Н. контр.							
Утв.							