
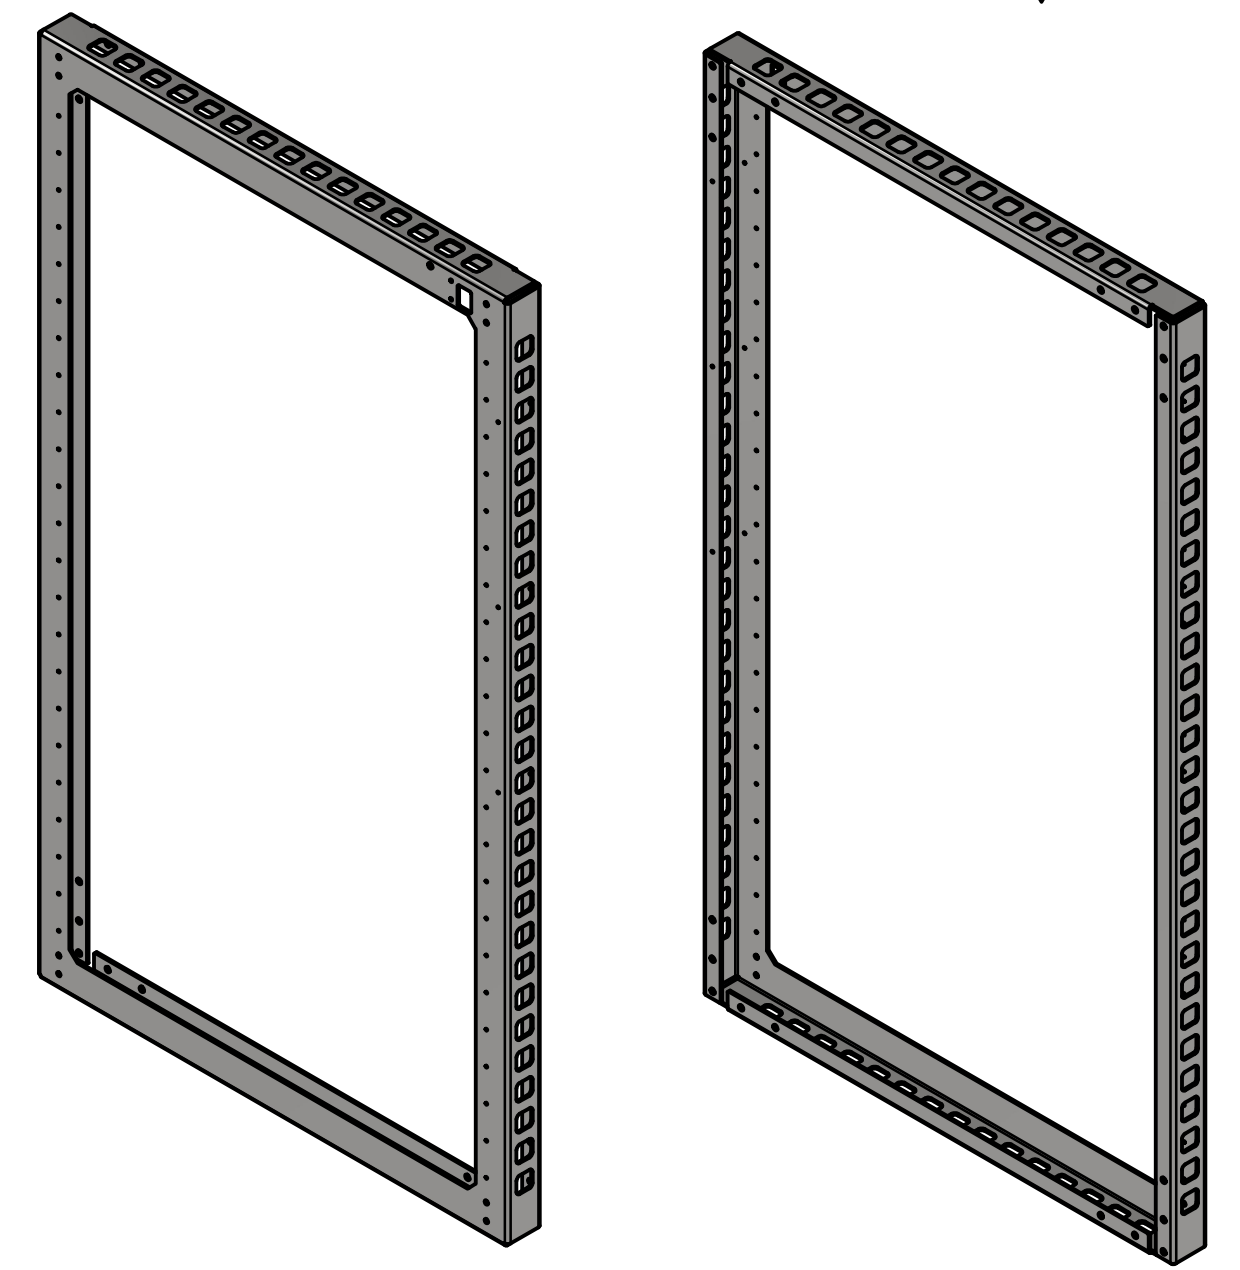


шт, - 019,17


√ Ra 12,5 (√)

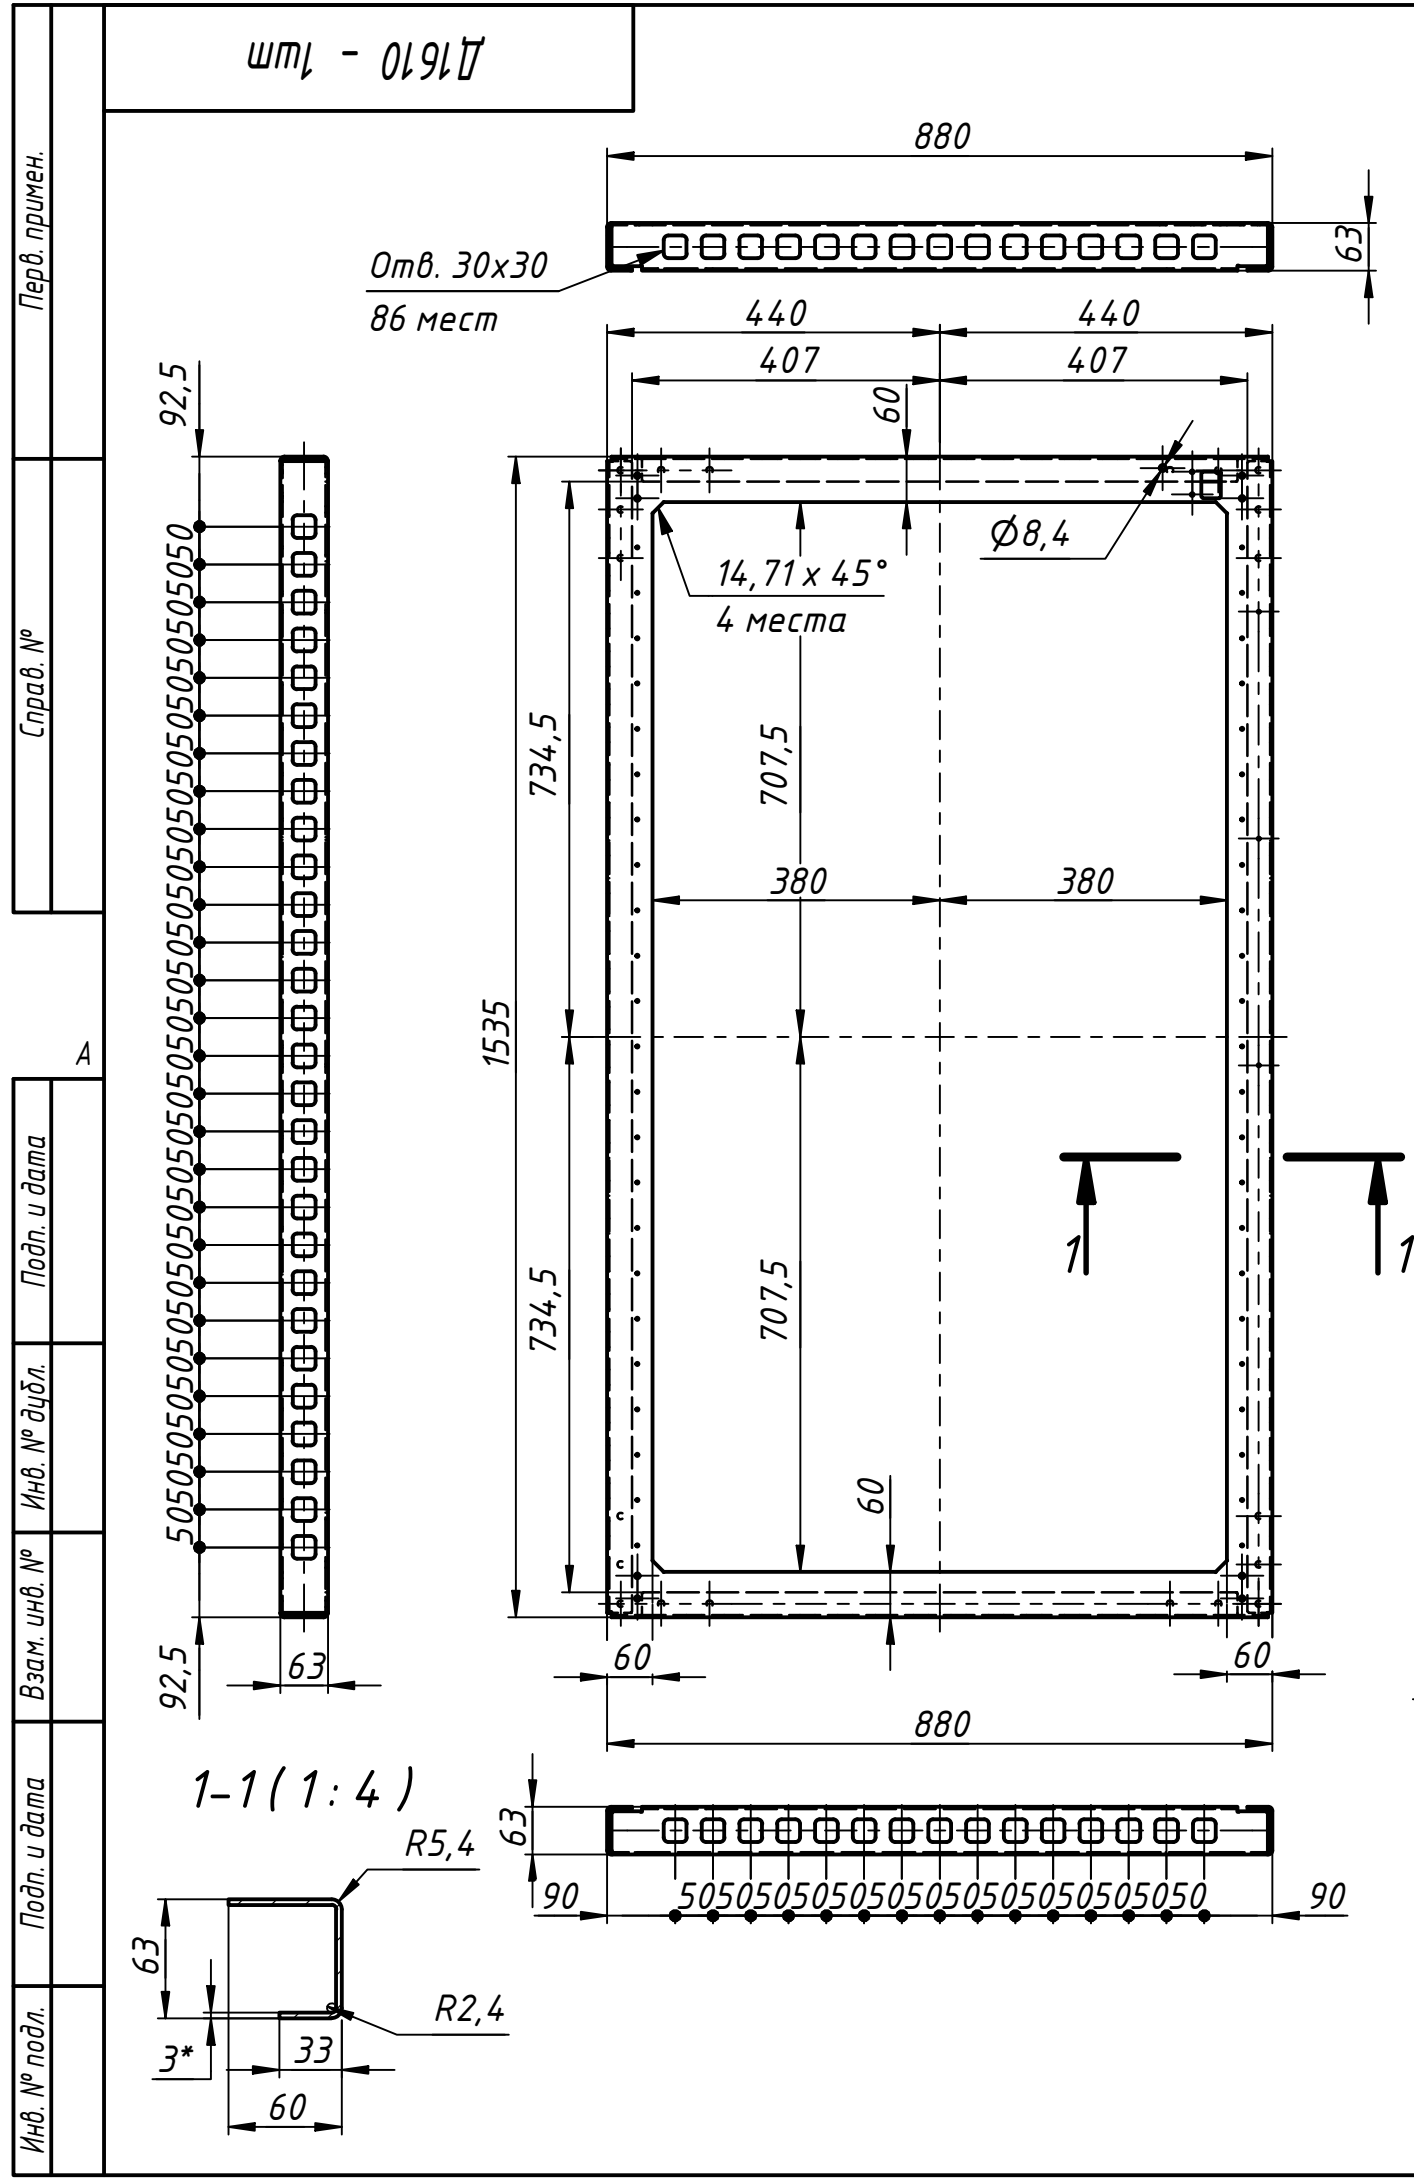

1. *Размеры для справок.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий Н14, валов h14, остальных $\pm \frac{IT14}{2}$.
3. Острые кромки притупить.

| | | | | | | | |
|-----------|------|-------------|-------|--------------------|-----------|-------|---------|
| | | | | Д1610 - 1шт | | | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Лит. | Масса | Масштаб |
| | | Веретельник | | 21.08.2021 | | 14,3 | 1: 10 |
| Пров. | | | | | Лист | 1 | Листов |
| Т. контр. | | | | | | | 2 |
| Нач.отд. | | | | | Лист 3 мм | | |
| Н. контр. | | | | | | | |
| Утв. | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|----------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------------|
| Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Инв. № | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл. |
| | | | | | | | |

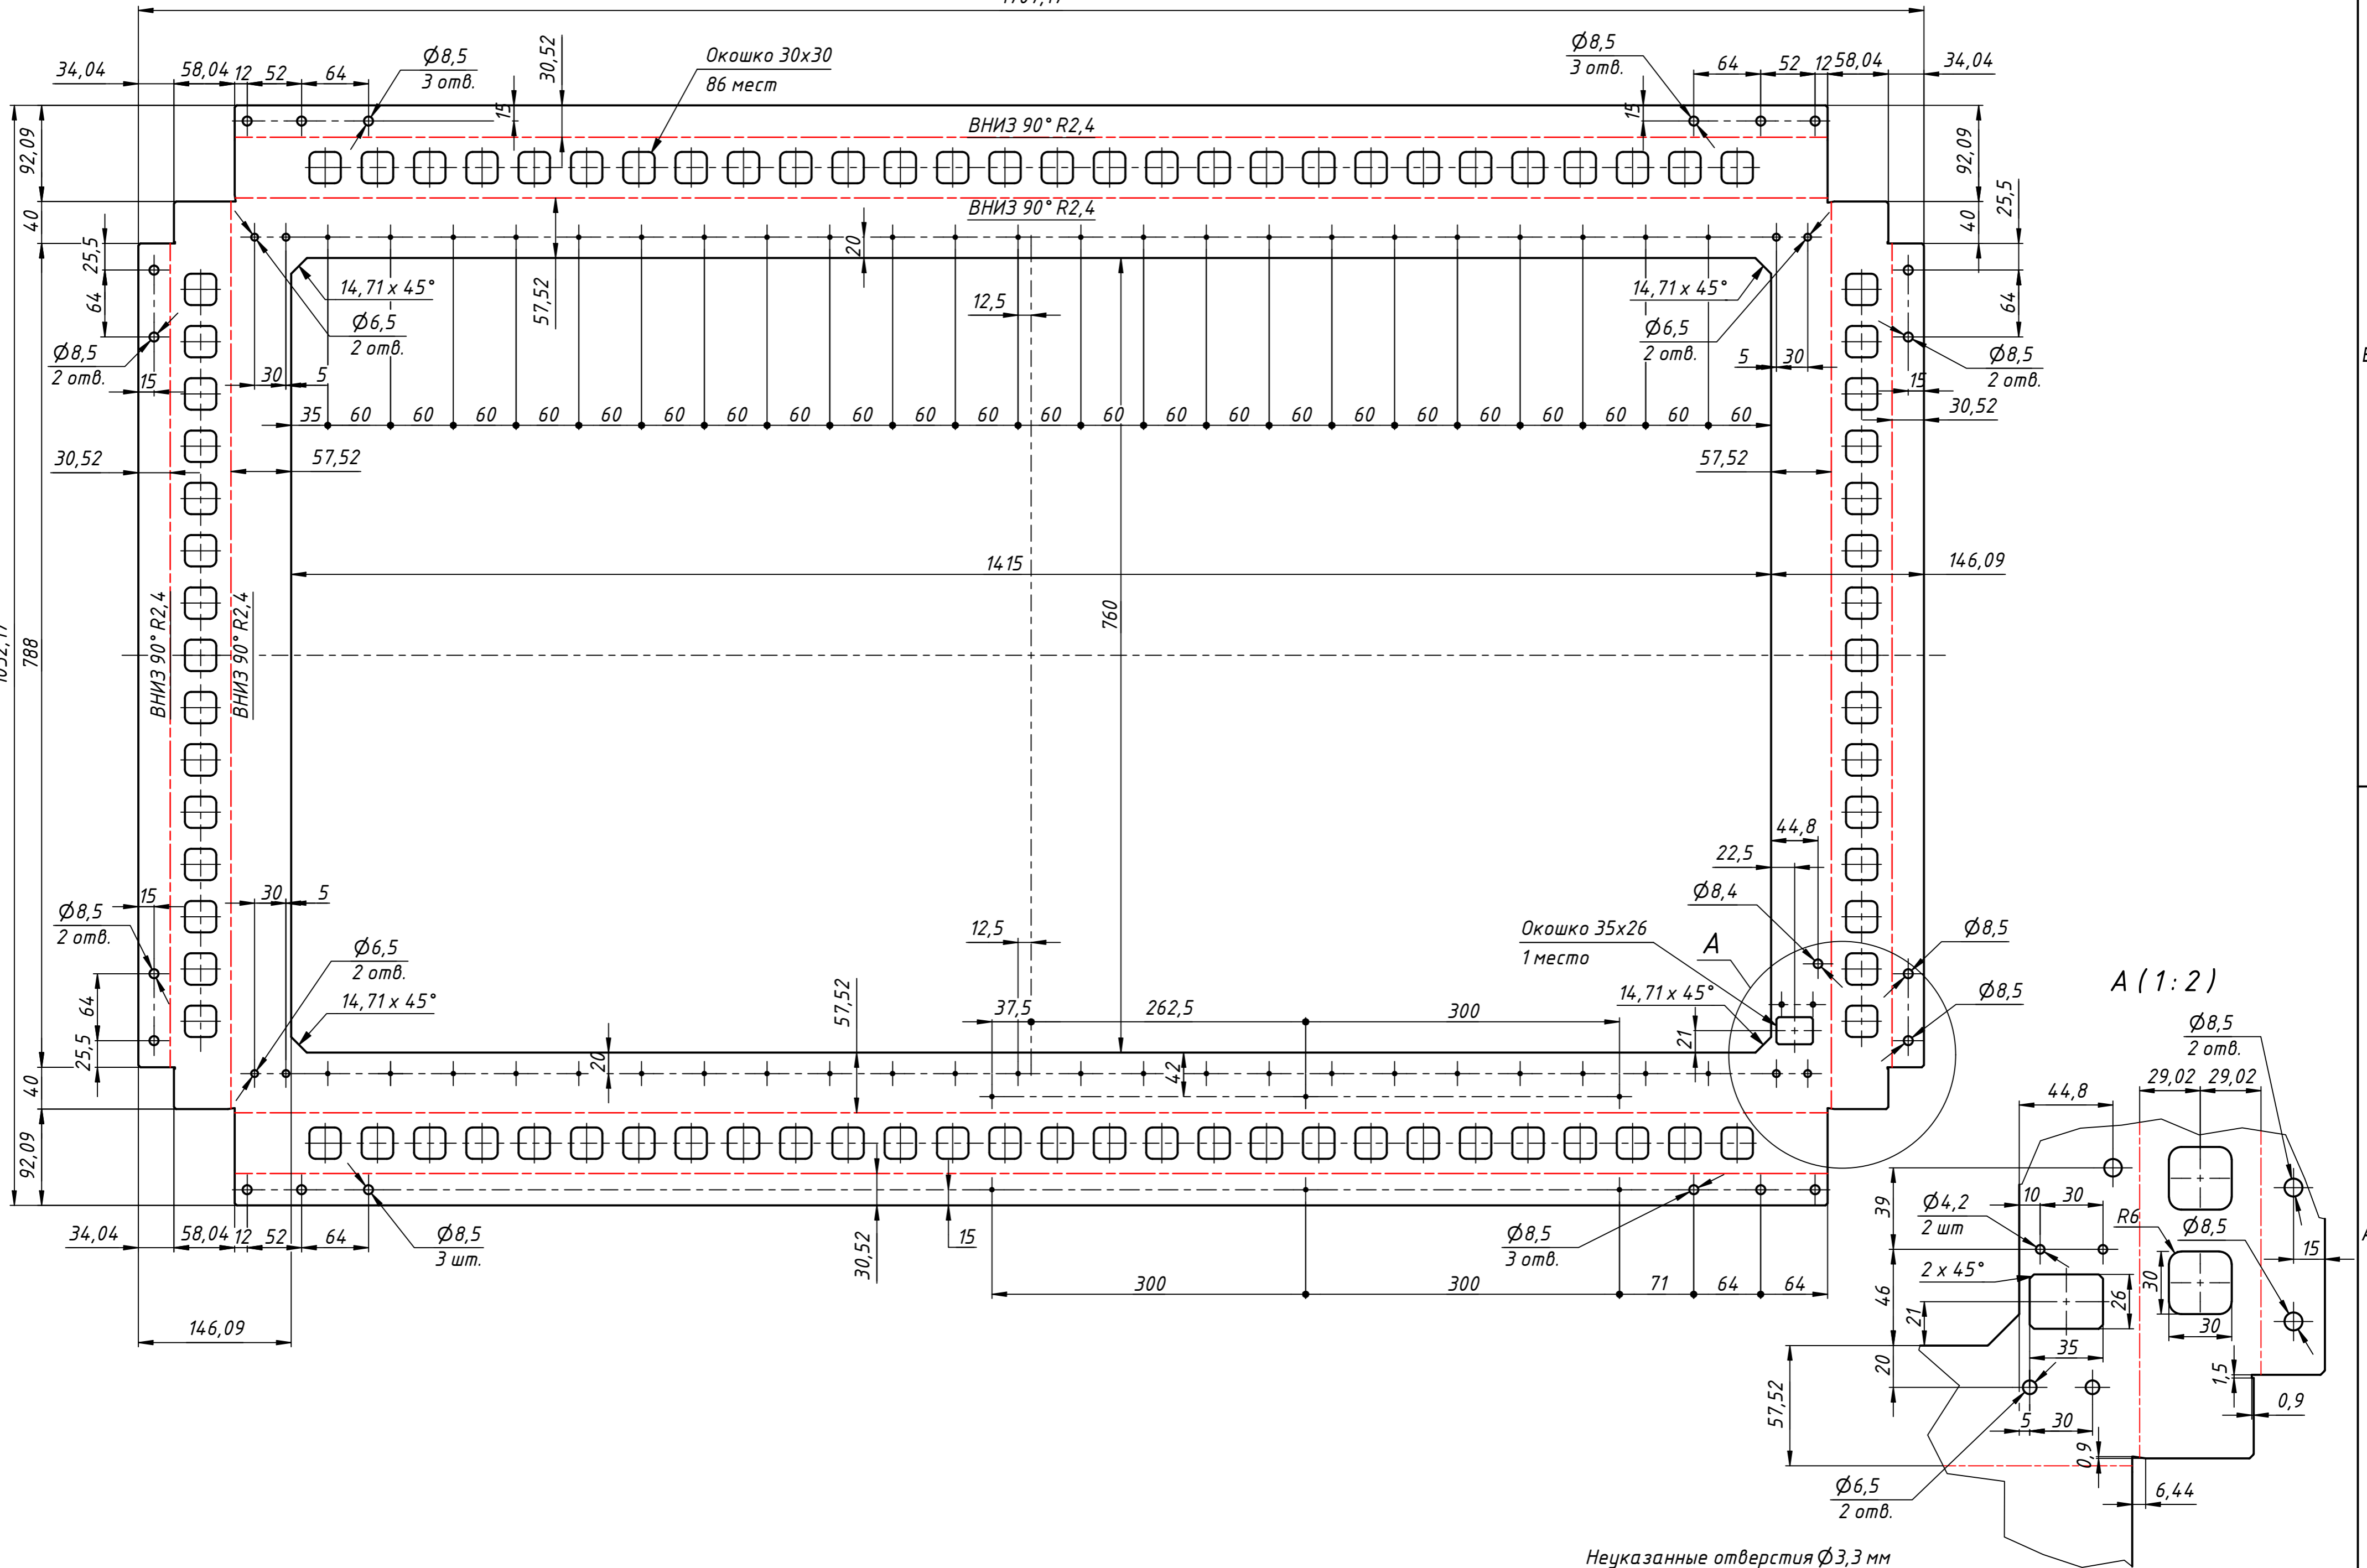

| |
|---------------|
| Инв. № подл. |
| Подп. и дата |
| Взам. инв. № |
| Инв. № дубл. |
| Подп. и дата |
| Справ. № |
| Перв. примен. |

Неуказанные отверстия Ø3,3 мм

| | | | | |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
| | | | | |

Д1610 - 1шт

Лист 2