


ЛД38.313.005

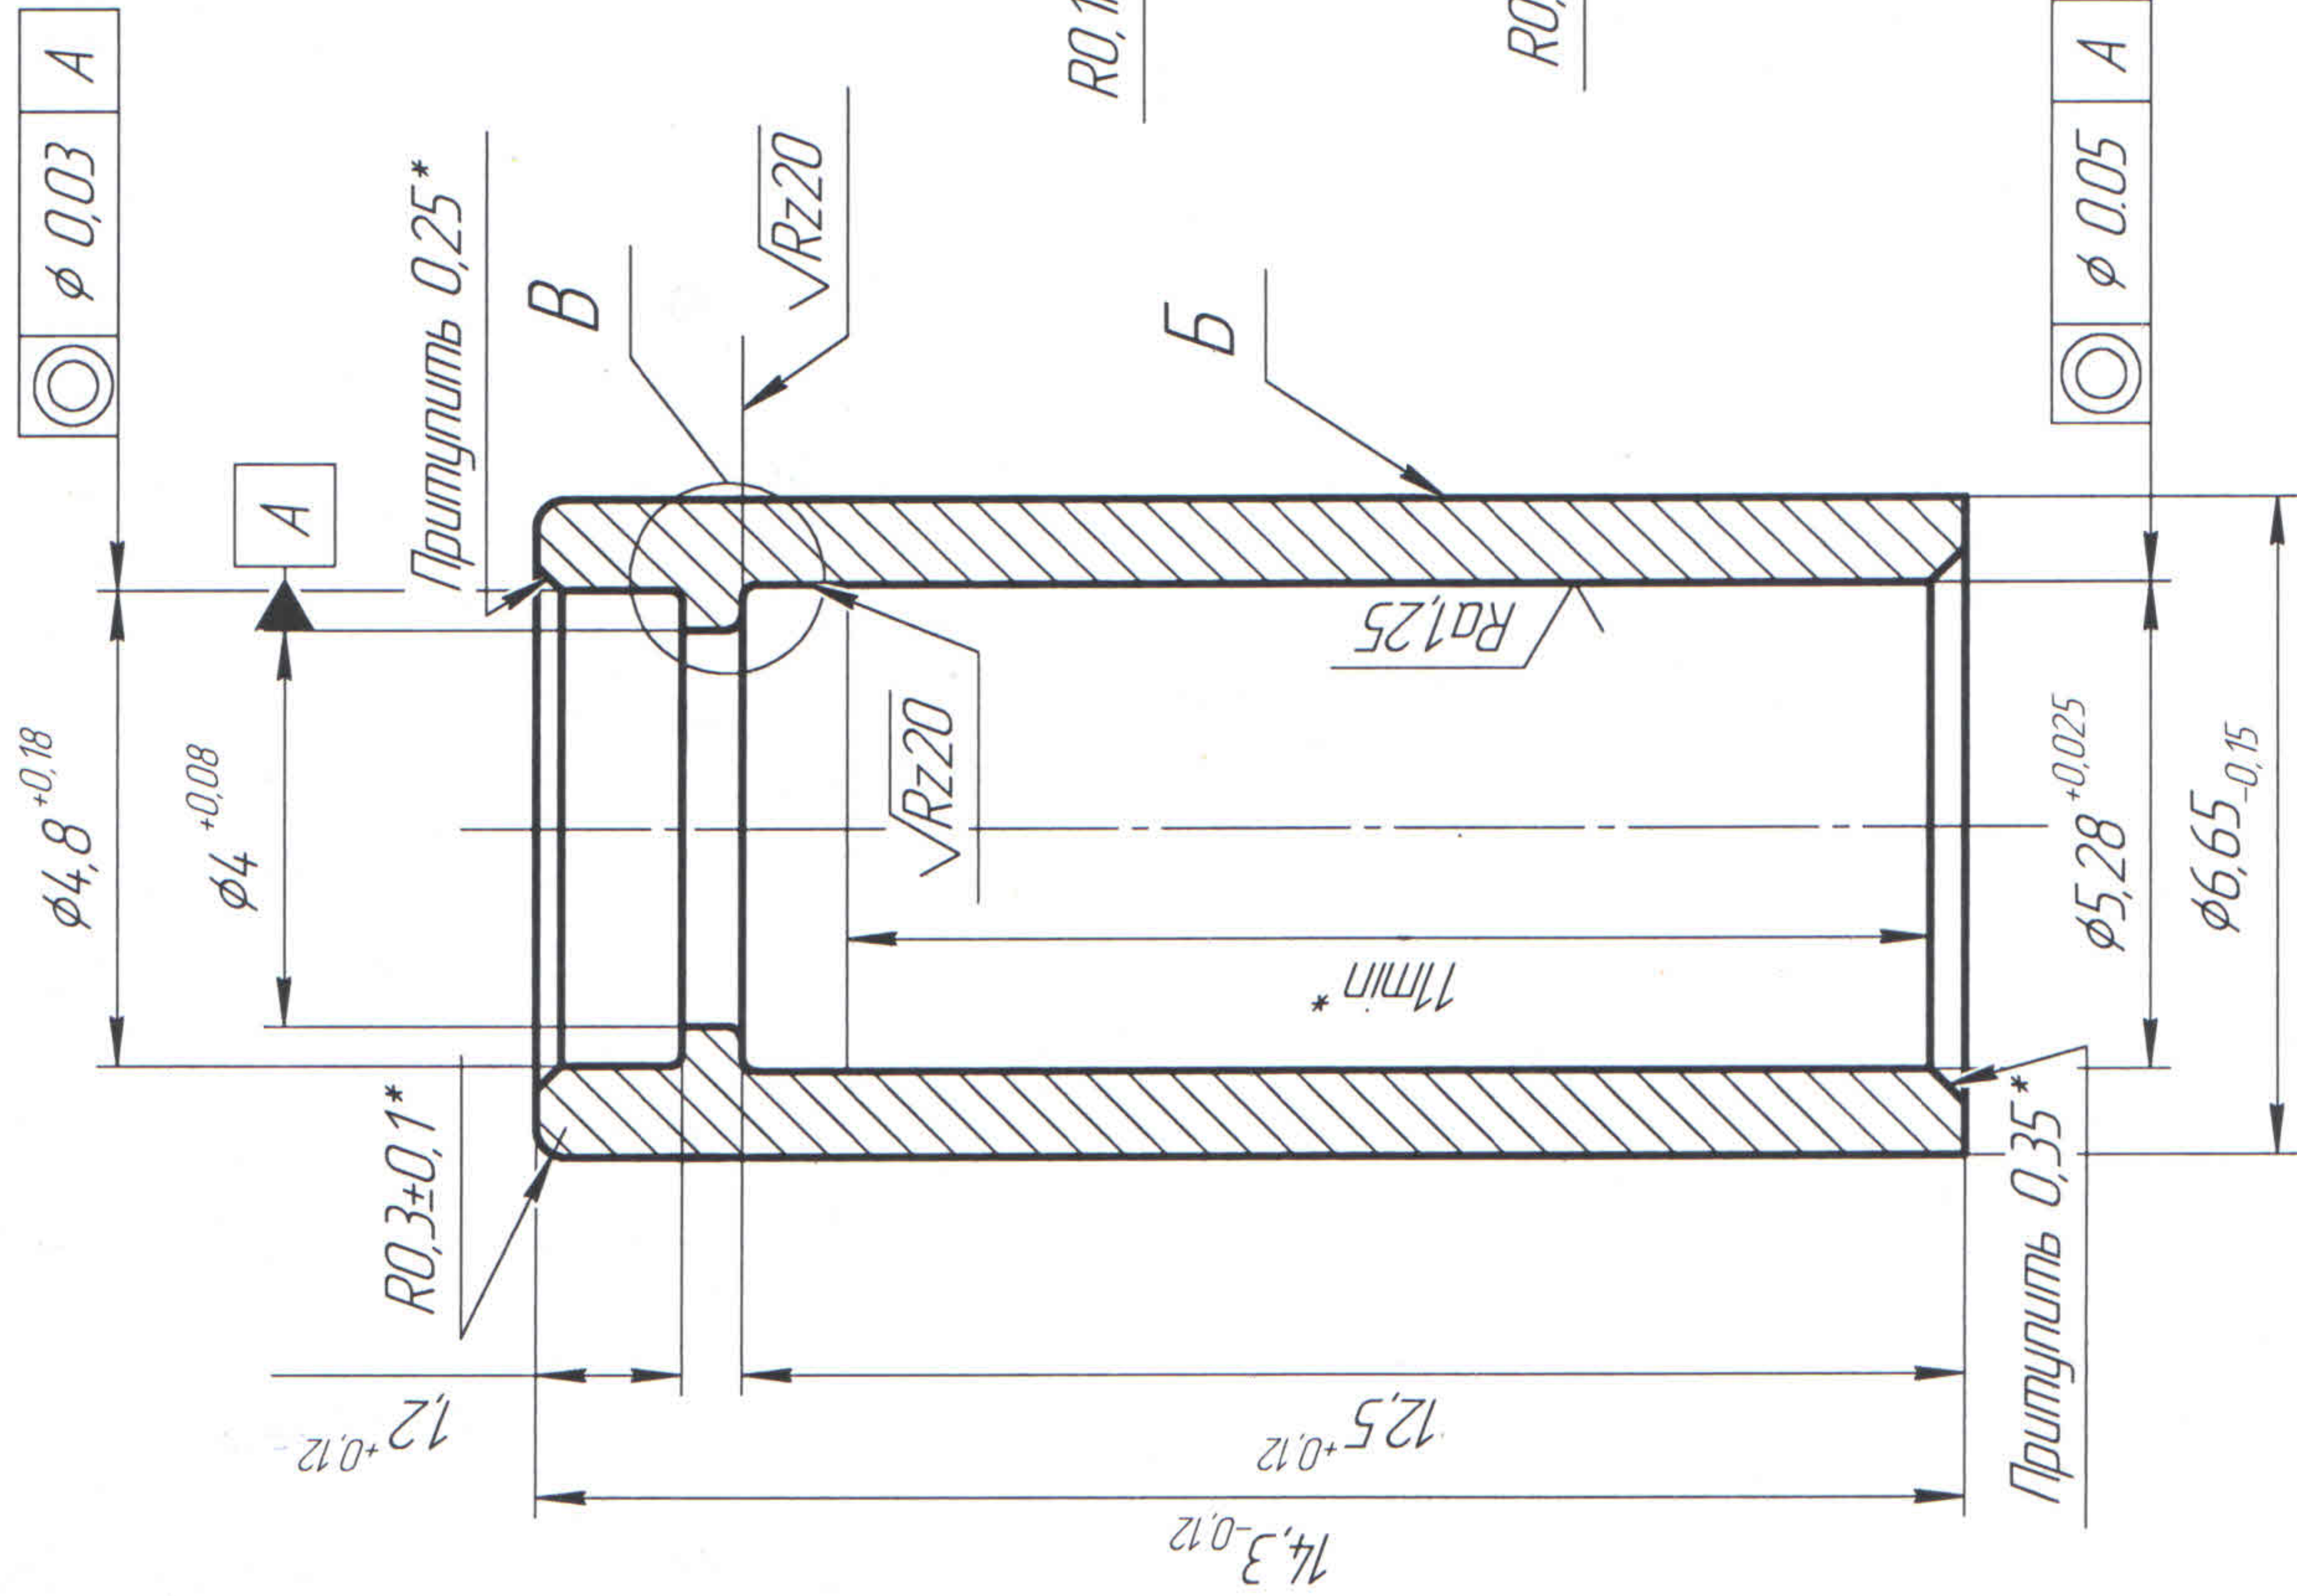

В (20:1)

- 1 *Размеры одеслеч. INSTR.
- 2 Допускается:
- а) мелкие риски и вмятины на поверхности Б;
- б) пруток Д1Т КР 8 ГОСТ 21488-97.
- 3 Общие требования по ГОСТ 1390-001-2006.

Лист № 1

Спроб. №

Взам. инв. №

Инв. № дудл.

Лист и дата

Инд. № подл.

Изм/Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.			
Проб.			
Т.контр.			
Н.контр.			
Утв.			
ЛД38.313.005			
Гильза		Масса	Масштаб
		Лист	10:1
		Листов	1
		Пруток Д16Т КР 8 ГОСТ 21488-97	

Копиробол

Формат А3