
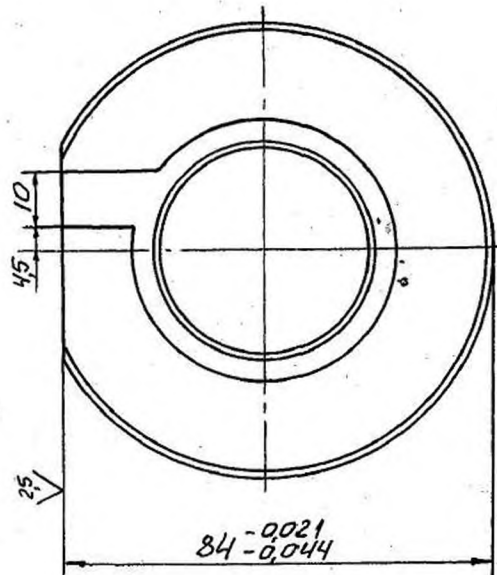


810.00.141

Rz40 (V)

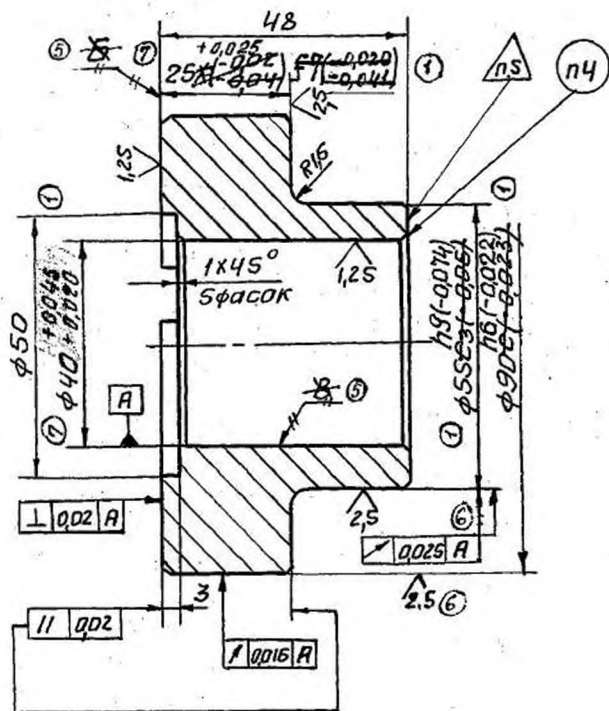

- ТУ 24.06.12.401-89
1. Требования к отливке - по ТУ 24.06.12.402-78.
  2. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий - по  $H_{14}$ , валов - по  $h_{14}$ , остальных по  $\pm \frac{IT_{14}}{2}$ .
  3. ~~Допускается чистые раковины по размерам и количеству регламентированные ТУ 24.06.12.402-78, расположенные не ближе 1 мм от кромок, кроме поверхностей Б и В.~~
  4. Маркировать Б05, высота шрифта 3 мм.
  5. Клеимить окончательную приемку.

ИММет: 22.02.78  
ЦЛдер: 22.02.78

ИНВ подл подл и дата	Взам. инвн	Инв. подл подл и дата
117194	Взам. 1.3.782	

6	2	54.345-2000	Мяс	28.05.01
5	2	54.19699-90	Воз	23.04.90
4	2	54.19193-89	Воз	24.11.89
3	2	54.15880-87	Воз	27.11.87
2	1	54.10086-82	Воз	24.11.82
1	5	54.6253-79	Мат	03.08.79
изм. лист		ЛВОК	подл	дата
разрб		Романова	Гриц	22.02.78
Проб.		Каширкин	Воз	21.02.78
Т.контр		Захаров	Воз	23.01.78
И.контр		Мельник	Жильс	27.02.78
Утв.		Барков	Воз	27.02.78

14Н. 00. 018

ВТУЛКА

Бр. 0545055-5  
ГОСТ 613-79

лист	масса	масштаб
А	0,75	1:1
лист	листоВ1	

7 2 54.370-2002