
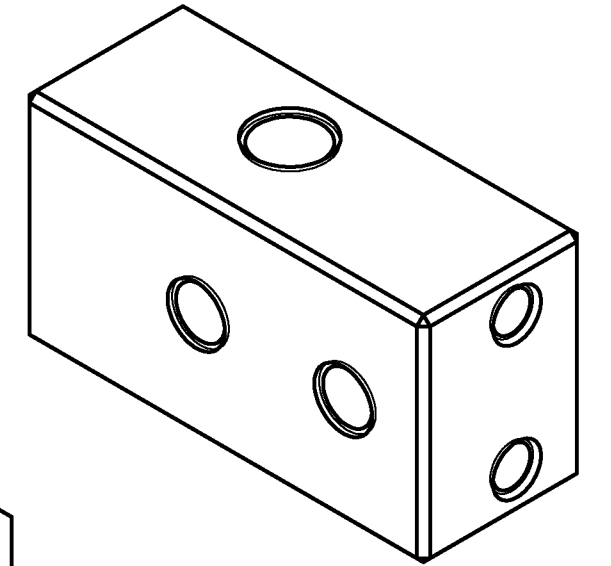
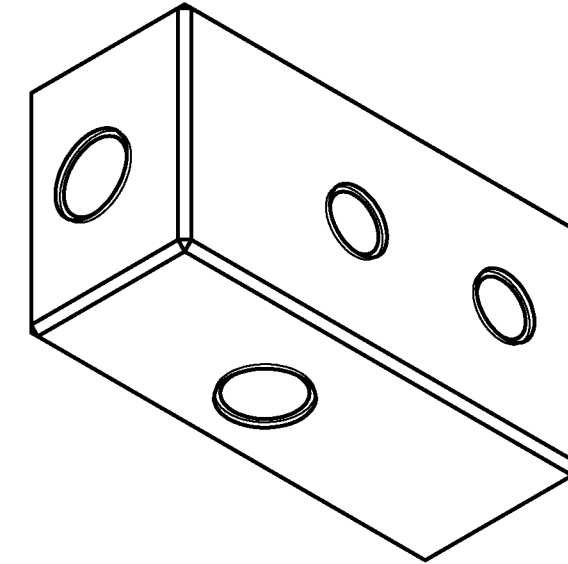
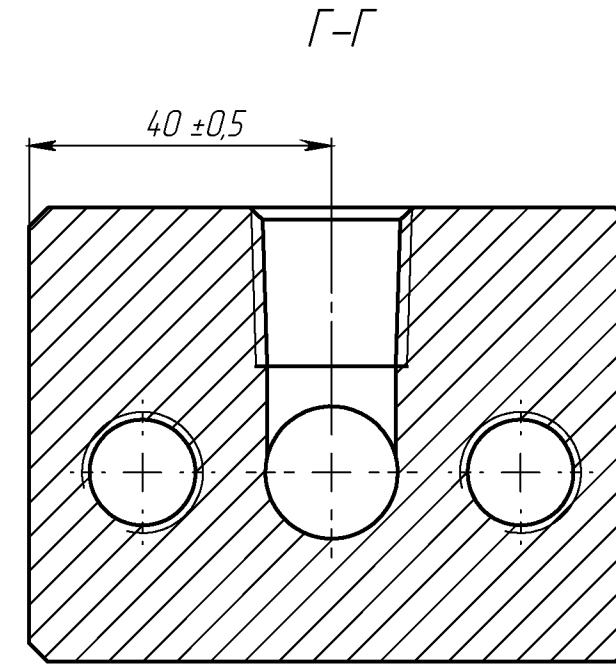
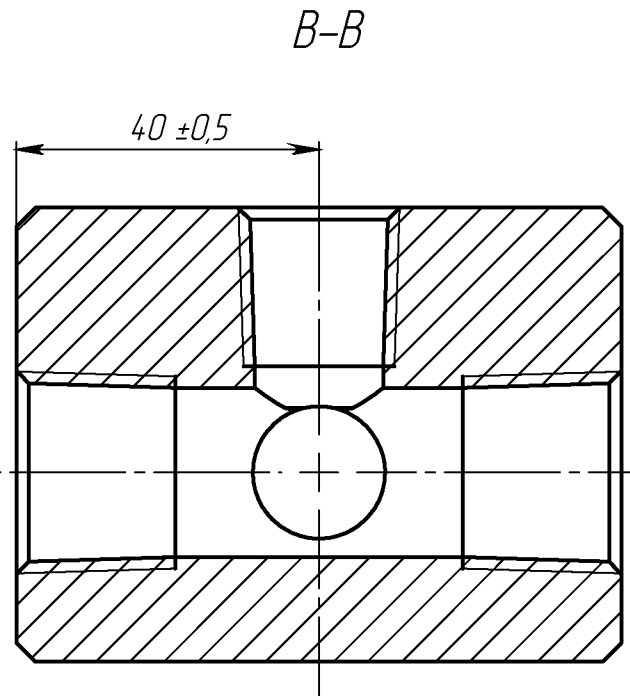



Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №. Инв. № дубл. Подпись и дата.

СГ.01.017

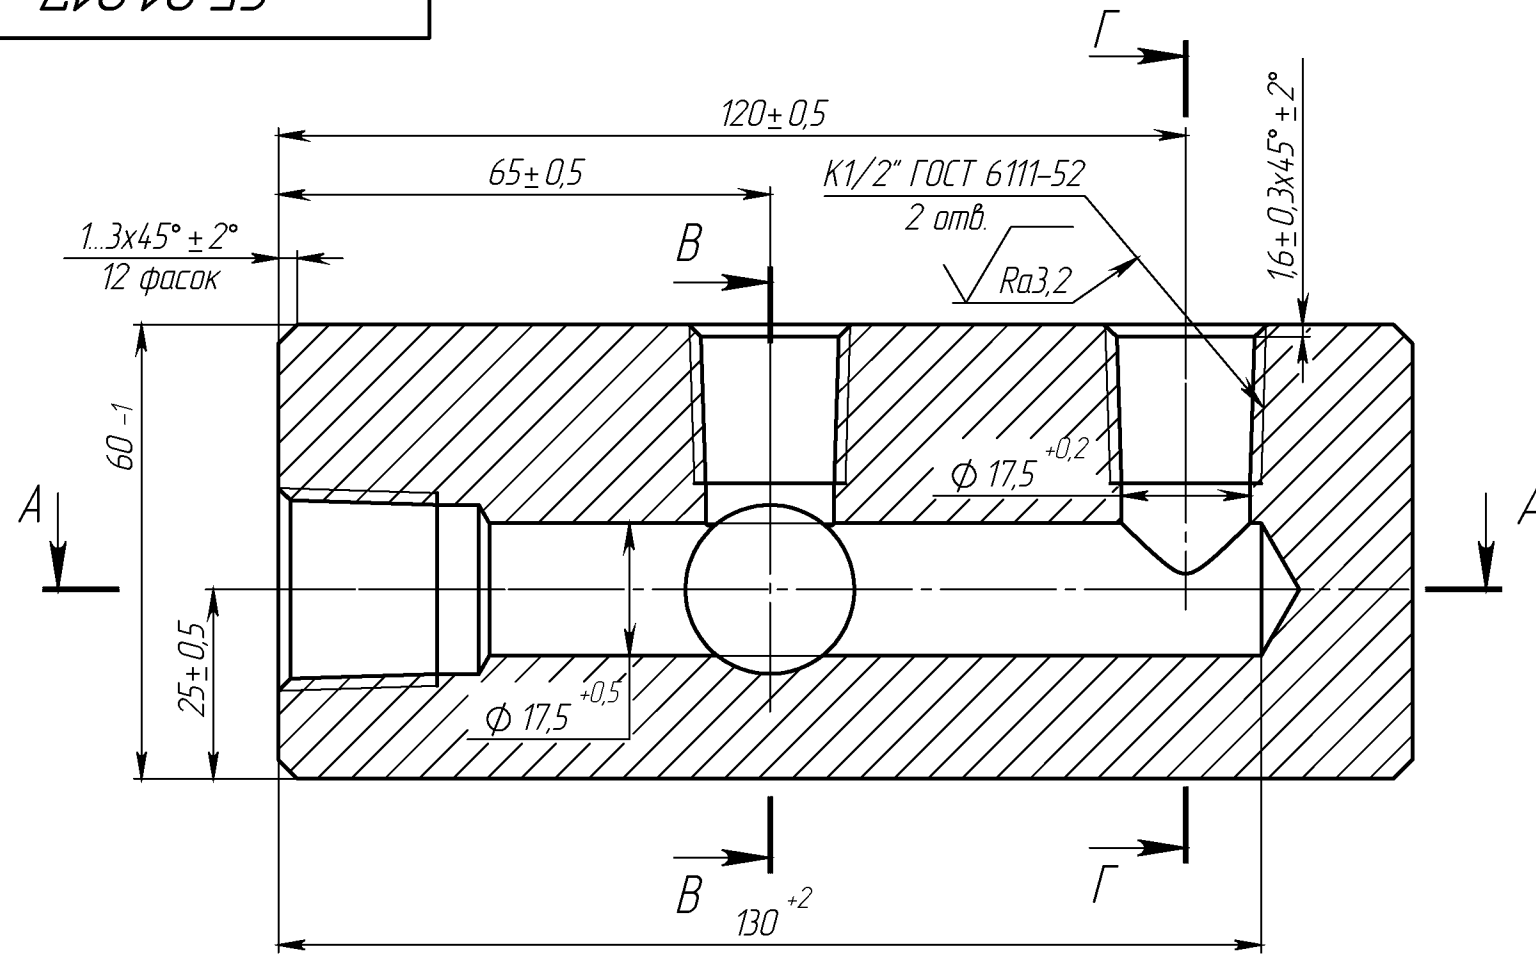


$\sqrt{Ra6,3}$ ($\sqrt{\quad}$)

A-A

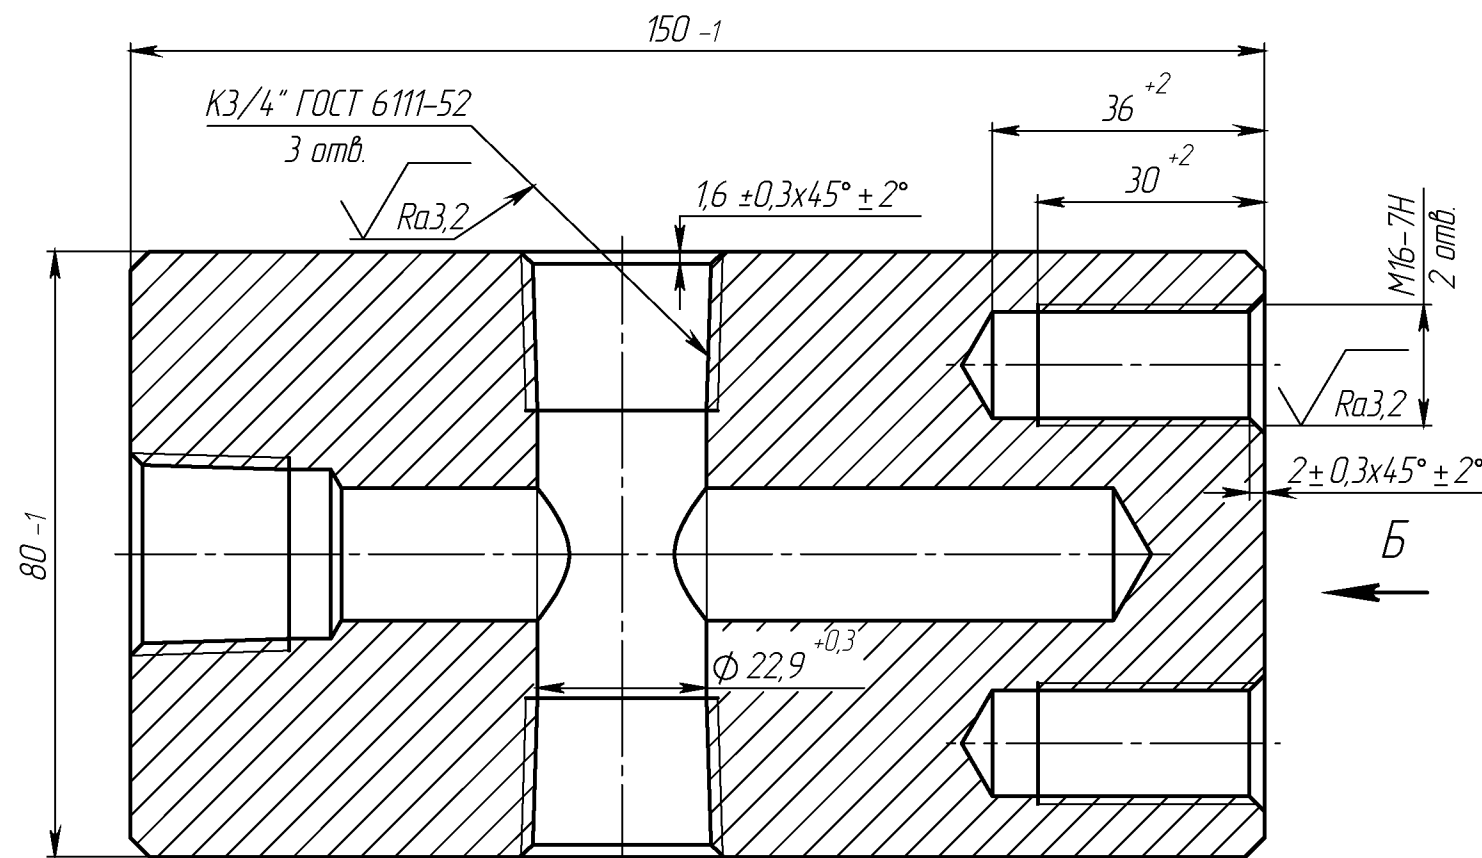

Б

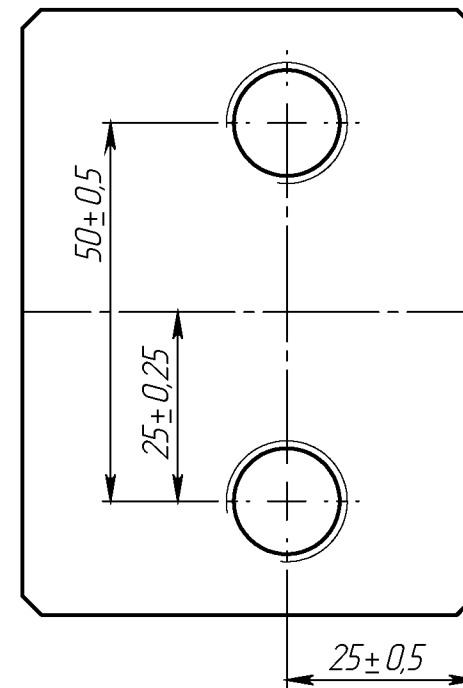

- 187...229 НВ.
- Покрытие Ц6.
- Испытать на прочность и герметичность давлением воды $P_{пр}=21$ МПа в течении 5 минут. Падение давления, течи, признаков непрочности и негерметичности не допускается.
- При хранении и транспортировании одерегать от повреждений.

СГ.01.017

Изм./Лист				№ докум.			Подп.			Дата			Лит.			Масса			Масштаб		
Разраб.																5.0			1:1		
Пров.																					
Т.контр.																					
Н.контр.																					
Созл.																					
Утв.																					

Распределитель

Сталь 09Г2С ГОСТ 19281-2014